



Büro für Tragwerksplanung und Ingenieurbau  
vom Felde + Keppler GmbH & Co. KG

Lütlicher Straße 10-12  
52064 Aachen  
[www.vom-felde.de](http://www.vom-felde.de)

Telefon: 0241 / 70 96 96  
Telefax: 0241 / 70 96 46  
[bueero@vom-felde.de](mailto:bueero@vom-felde.de)

## Kurzfassung der Statischen Berechnung Abstract of the Structural Report

F33-PL

für das System der Firma  
for the system by

**Global Truss**  
Furong Industrial Area  
Shajing Town

Baoan District Shenzen China

Aufgestellt:  
compiled by:

Aachen, 20.11.2014



Diese statische Berechnung umfasst die Seiten  
This Structural Report includes pages

1 - 22

Diese statische Berechnung ist ausschließlich aufgestellt für die Firma Global Truss.  
Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit vorheriger Genehmigung des Aufstellers möglich.  
This Structural Report is set up exclusively for the company Global Truss.  
Forwarding to third parties only with the author's approval.

## INHALTSVERZEICHNIS

Table of contents

1 VORBEMERKUNGEN / PRELIMINARY NOTES .....	1
1.1 Grundlagen / Basics .....	1
1.2 Verwendete Baustoffe / Materials .....	1
1.3 Allgemeine Beschreibung / General remarks.....	1
1.4 Geometrie und Belastung / Geometry and loadings .....	3
2 SYSTEM.....	6
3 QUERSCHNITTS - UND MATERIALEIGENSCHAFTEN / SECTION- AND MATERIAL PORPERTIES .....	7
4 ZULÄSSIGE BELASTUNGEN EINZELBAUTEILE / ALLOWABLE LOADING SINGLE COMPONENTS .....	9
5 ZULÄSSIGE BELASTUNG EINFELDTRÄGER / ALLOWABLE LOADING SINGLE SPAN GIRDER .....	12
5.1 Gleichlast vertikal (UDL) / Vertically uniformly distributed loads (UDL) .....	12
5.2 Einzellast in Feldmitte / Single point load in 1/2 point .....	13
5.3 Einzellasten in den Drittelpunkten / Single point load in 1/3 points .....	15
5.4 Einzellasten in den Viertelpunkten / Single point load in 1/4 points .....	17
5.5 Einzellasten in den Fünftelpunkten / Single point load in 1/5 points .....	19
6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE / SUMMARS OF RESULTS.....	21
6.1 Zulässige Belastung / Allowable loading:.....	21
6.2 Vorhandene Durchbiegung unter max. Belastung / Deflection at allowable loading: .....	22

## ANHÄNGE / ANNEXES .. . . . .

Zeichnungen Systeme F33-PL. ....  
Drawings F33-PL

F33050PL, F33100PL-Model, F33150PL-Model, F33200PL-Model,  
F33250PL-Model, F33300PL-Model, F34350PL-Model,  
F33400PL-Model, F33450PL-Model, F33500PL-Model

## 1 VORBEMERKUNGEN

### PRELIMINARY NOTES

#### 1.1 Grundlagen

##### Basics

Die z.Zt. gültigen Vorschriften und Normen, insbesondere:

DIN EN 1991-1	Lastannahmen für Bauten (Eurocode 1) Actions on structures (Eurocode 1)
DIN EN 13814	Fliegende Bauten Fairground and amusement park machinery and structures
DIN EN 13782	Fliegende Bauten – Zelte Temporary Structures – Tents
DIN EN 1993-1	Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten (Eurocode 3) Design of steel structures
DIN EN 1999-1	Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken (Eurocode 9) Design of aluminium structures

#### 1.2 Verwendete Baustoffe

##### Materials

Rohre / Tubes	Aluminium EN AW-6082 T6
Bolzen / Bolts	Güte mind. 8.8 (grade min. 8.8)

#### 1.3 Allgemeine Beschreibung

##### General Remarks

Diese statische Berechnung beinhaltet die Berechnung und die Nachweise eines Traversensystems, das von der Firma GLOBAL TRUSS hergestellt wird. Die Bezeichnung des Traversentyps lautet F33-PL. Die Berechnung ist Grundlage für eine Bauartprüfung durch einen TÜV auf Grundlage der EN 1999-1.

Es handelt sich um ein „Baukastensystem“ mit den folgenden möglichen Einzelementlängen: 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm und 5000mm.

Die Traverse bestehen aus einem Ober- und zwei Untergurten (Rundrohre 51 x 2mm), in dreieckiger Anordnung und angeschweißten Diagonalstäben (Rundrohre 16 x 2mm). Die Diagonalstäbe werden in allen 3 Seiten angeordnet.

Der Achsabstand der Gurtröhre beträgt 24 cm.

Die Traversen werden über Kupplungen miteinander verbunden, die aus einer Hülse, einem Verbinder und Bolzen bestehen.

Die zulässigen Belastungen sind in Tabellen aufgeführt (siehe Kapitel 6).

Die Nachweise der Einzelbauteile erfolgen nach dem Sicherheitskonzept nach EN 1990 mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Lastseite von  $y_F = 1,50$  für Nutzlasten.

Bei Anwendungsfällen, die auf Grundlage anderer Normen berechnet werden, können die Teilsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite angepasst werden (z.B. fliegende Bauten nach EN 13814,  $y_F = 1,35$  für Nutzlasten).

Bei Anwendung des British Standard (BS) und des ANSI müssen die in den Tabellen aufgeführten zulässigen Belastungen mit dem Faktor 0,85 multipliziert werden.

This structural report is an structural calculation concerning a truss system produced by the company GLOBAL TRUSS. The truss types go by the names F33-PL. The structural report is the basis for the certification by TÜV based on EN 1999-1.

The truss system is part of a "modular construction system" with the different truss lengths

500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm and 5000mm.

The Trusses consist of one upper and two lower main chords (round tube 51 x 2mm), which are arranged in a triangular shape. The trusses also consist of welded diagonal bracings (round tube 16 x 2mm). The truss type F33-PL is stiffened by diagonal bracings at all three sides.

The distance between system lines of the mainchords is 24 cm.

The trusses are connected with couplers consisting of female fittings, connectors and bolts.

The allowable loads are listed in tables (see chapter 6).

The verification of the single parts is done according the safety concept of EN 1990 with a partial safety factor of the loading side of 1.50 for payloads.

For applications which can be calculated on the basis of other codes, the partial safety factors can be adjusted (for example temporary structures acc. EN 13814,  $\gamma_F = 1.35$  for payloads).


To use the resulting allowable loads with British Standard (BS) and ANSI, the allowable loads listed in tables have to be multiplied by 0.85.

## **1.4 Geometrie und Belastung**


### Geometry and Loadings

Als Belastung werden folgende Lastarten untersucht /  
the following loadcases are taken into account


Gleichlast vertikal  
uniformly distributed load (UDL)

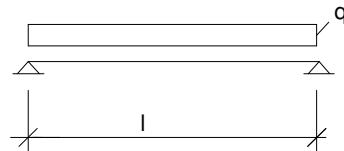


Einzellast in Feldmitte  
Single-load in 1/2 point

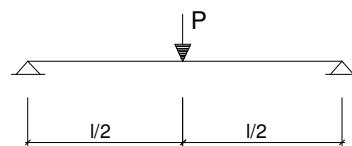


Einzellasten in den Drittelpunkten  
Single-load in 1/3 point

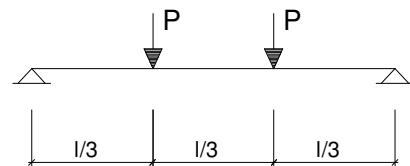

Einzellasten in den Viertelpunkten  
Single-load in 1/4 point

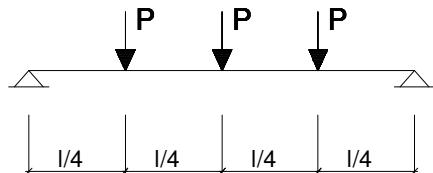

Einzellasten in den Fünftelsspunkten  
Single-load in 1/5 point

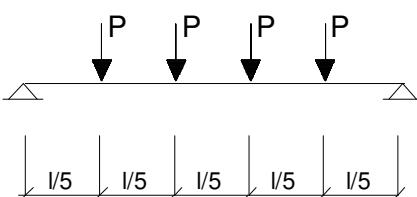


Das Eigengewicht der Traverse beträgt ca. 4,5 kg/m.  
The selfweight of the truss is approx. 4,5 kg/m




Für die Anwendung der hier ermittelten Belastungswerte gelten folgende Regeln:  
For the application of the calculated allowable loadings the following rules have to be regarded:


Die Einzellasten sind an den Knoten einzuleiten oder über geeignete zusätzliche Konstruktionen zu verteilen.  
Large loads have to be applied at the nodes or have to be distributed by appropriate constructions.

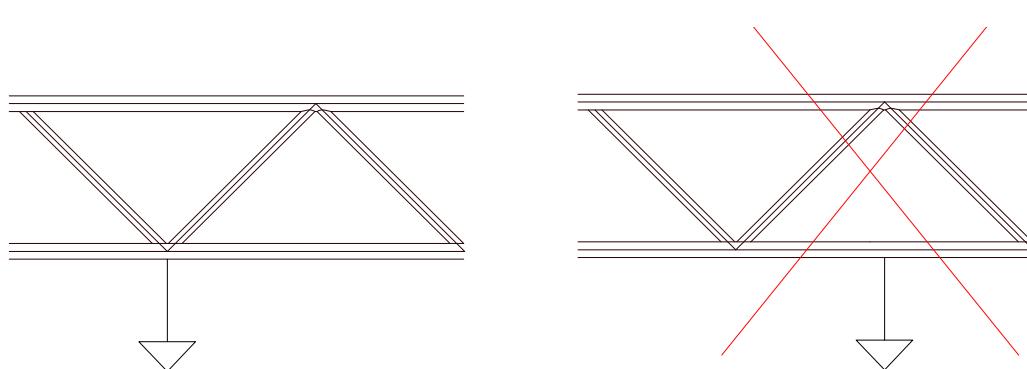


Die Lasten mittig auf den Kupplungen sind nicht zulässig.  
Loads at the middle of the couplers are not allowed.

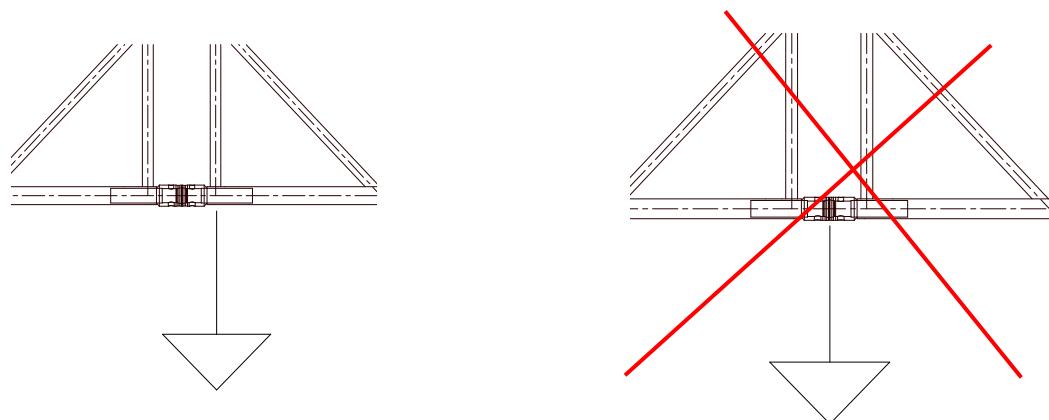

Alle Lasten sind gleichmäßig auf die Gurte zu verteilen.  
All loads have to be distributed equally to the chords.

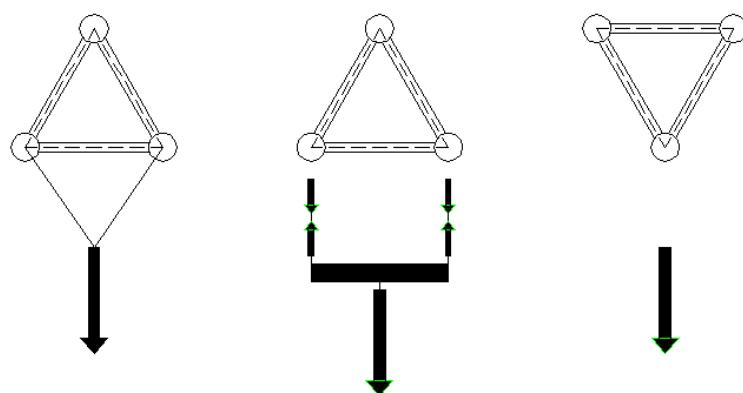


Für die Auflagerung bzw. Aufhängung des Systems bestehen folgende Möglichkeiten:  
For the support or suspension there are the following possibilities:

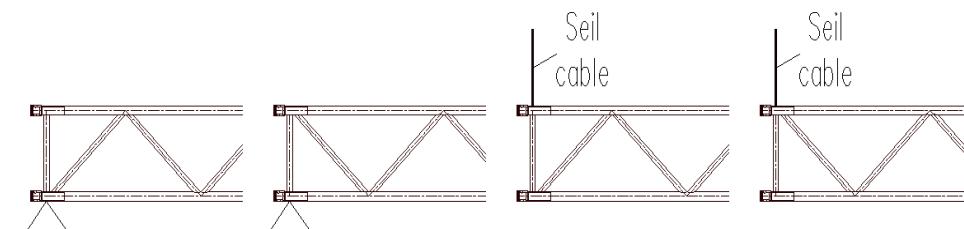

Bei Einschränkung der Position der Kupplung (siehe Kapitel 4, Fall 2), ist die Kupplung so anzurordnen, dass sie von der Lasteinleitungsstelle aus gesehen  $\geq 1,0$  m in Richtung des Auflagers liegt.

When restricting the position of the coupler (see chapter 4, case 2), the coupler has to be located  $\geq 1,0$  m from the loading point into the direction of the support.

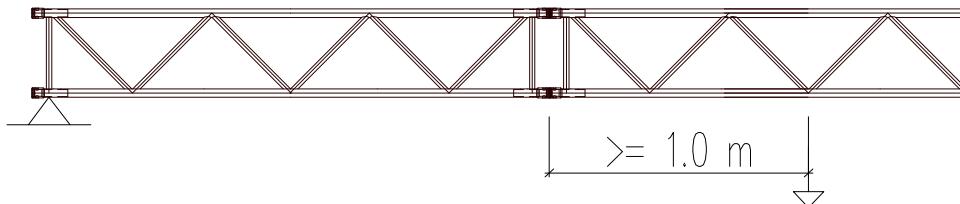



## 2 SYSTEM

Zeichnungen Systeme F33-PL .....  
Drawings F33-PL

F33050PL, F33100PL-Model, F33150PL-Model, F33200PL-Model,  
F33250PL-Model, F33300PL-Model, F34350PL-Model,  
F33400PL-Model, F33450PL-Model, F33500PL-Model

siehe Anhang  
see annex


### 3 QUERSCHNITTS - UND MATERIALEIGENSCHAFTEN

#### SECTION- AND MATERIAL PROPERTIES

##### Querschnittswerte Rohre / properties Tubes

	D [mm]	t [mm]	A [cm <sup>2</sup> ]	I [cm <sup>4</sup> ]	Wel [cm <sup>3</sup> ]	i [cm]
Gurtrohre / main chords	51,0	2	3,08	9,26	3,63	1,73
vertikal Diagonalen / Bracing	16	2	0,88	0,22	0,27	0,50
horizontal Diagonalen / Bracing	16	2	0,88	0,22	0,27	0,50

##### Geometrie Traverse / truss geometry

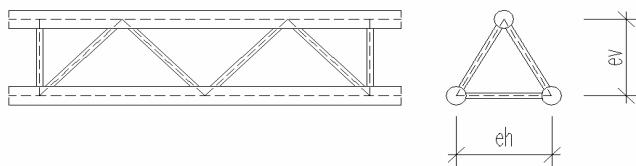

Achsabstand Gurtrohre distance axes main chords	vertikal horizontal	ev eh	20,8 24	[cm] [cm]
min. Neigung Diagonalen min. gradient bracing	vertikal horizontal	$\alpha$ $\alpha$	43,8 43,8	[°] [°]

##### Kennwerte Gesamttraverse / properties truss-Section

A	= 3 x $A_G$	=	12,32	[cm <sup>2</sup> ]
$I_{yy}$	= 3 x $I_G$ + $A_G$ x [2 x (ev/3) <sup>2</sup> + (ev x 2/3) <sup>2</sup> ] =	=	915,76	[cm <sup>4</sup> ]
$I_{zz}$	= 3 x $I_G$ + 2 x $A_G$ x (eh/2) <sup>2</sup>	=	914,45	[cm <sup>4</sup> ]
$I_t$	aus Näherung / approximately	=	140,00	[cm <sup>4</sup> ]
$i_y$	= ( $I_{yy}/A$ ) <sup>1/2</sup>	=	8,62	[cm]
$i_z$	= ( $I_{zz}/A$ ) <sup>1/2</sup>	=	8,62	[cm]

Index G : Querschnittseigenschaft Gurtrohr  
section properties main chord

Materialeigenschaften  
Material properties

**Gurtrohre + Diagonalen**

EN AW 6082 T6 (AlMgSi1)

chords and bracing

zulässige Spannungen nach EN-1999-1-1 / allowable stress acc. to EN-1999-1-1

Teilsicherheitsbeiwerte Material / partial safety factors material

YM1	1,10
YM2	1,25

Beulklassen / BC

A

0,2%-Dehngrenze / 0,2%-Proof Strength

fo t=5mm	250 [N/mm <sup>2</sup> ]
fo t>5mm	260 [N/mm <sup>2</sup> ]
fo,haz	125 [N/mm <sup>2</sup> ]

Zugfestigkeit / ultimate tensile strength

fu t=5mm	290 [N/mm <sup>2</sup> ]
fu t>5mm	310 [N/mm <sup>2</sup> ]
fu,haz	185 [N/mm <sup>2</sup> ]

Festigkeit der Schweißnaht

Strength of welding seams

fw

190 [N/mm<sup>2</sup>]

Faktor für die WEZ-Werte beim WIG-Schweißen:

Factor for HAZ-values for TIG-welding:

0,8

**Bolzen / Bolt**

min. grade 8.8

**Verbinder / Connector**

EN AW 2011 (AlCuBiPb F37)

0,2%-Dehngrenze / 0,2%-Proof Strength

Zugfestigkeit / ultimate tensile strength

fo>	230 [N/mm <sup>2</sup> ]	fu>	310 [N/mm <sup>2</sup> ]
-----	--------------------------	-----	--------------------------

**Hülse / Female fitting**

EN AW 6082 T6

zulässige Spannungen nach EN-1999-1-1 / allowable stress acc. to EN-1999-1-1



Teilsicherheitsbeiwerte Material / partial safety factors material

YM1=	1,10
YM2=	1,25

0,2%-Dehngrenze / 0,2%-Proof Strength

Zugfestigkeit / ultimate tensile strength

fo=	250 [N/mm <sup>2</sup> ]	fu=	290 [N/mm <sup>2</sup> ]
-----	--------------------------	-----	--------------------------

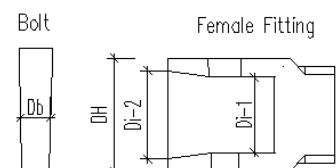

## 4 ZULÄSSIGE BELASTUNGEN EINZELBAUTEILE

### ALLOWABLE LOADING SINGLE COMPONENTS

In dieser Kurzfassung werden nur die maßgebenden zulässigen Beanspruchungen aufgeführt. Die Berechnung der zulässigen Beanspruchung aller Bauteile erfolgt in der Statischen Berechnung 14907 vom 08.08.2014.

In this abstract only the relevant allowable loadings are mentioned. The calculation of the allowable loadings of all parts is done in the Structural Report 14907 from 08.08.2014.

Maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Belastungen sind folgende Punkte:  
Following points are relevant for the determination of the allowable loads:

1. Zulässige Normalkraft im Gurtrohr (NRd<sub>G</sub>)  
Allowable normal force in main chord

Gurtrohr im Bereich der WEZ an Kupplung maßgebend => NRd<sub>G</sub> = 36,45 kN  
Main chord in heat affected zone at coupler is relevant

Gurtrohr im Bereich der WEZ an der Kupplung  
main chord in heat affected zone at coupler

$$NRd = A \times 0,8^* \times f_u, haz / YM2 = \mathbf{36,45} \quad [kN] \quad *(WIG_{TIG})$$

örtliche Schweißnaht nach Kap. 6.2.9.3 (1)  
local welding seam acc. chapter 6.2.9.3 (1)

2. Globale Querkraft in der Traverse (Q)  
Global shear force in truss

Maßgebend Zul N-Kraft in Diagonalen Bereich der WEZ => NRd<sub>D</sub> = 10,42 kN  
Allowable normal force in diagonals at nodes is relevant

Diagonale im Bereich der WEZ  
bracing in heat affected zone

$$NRd = A \times 0,8^* \times f_u, haz / YM2 = \mathbf{10,42} \quad [kN] \quad *(WIG_{TIG})$$

örtliche Schweißnaht nach Kap. 6.2.9.3 (1)  
local welding seam acc. chapter 6.2.9.3 (1)

$$\text{zul Querkraft aus } QRd / (2 \cdot \sin 43,8^\circ \cdot \sin 60^\circ) < 0,9 \cdot NRd_D$$

\* 10 % Abminderung wg. Einfluss aus Nebenspannungen  
(10% reduction because of minor stresses)

$$\Rightarrow \text{zul QRd} = 0,9 \cdot 10,42 \cdot 2 \cdot \sin 43,8^\circ \cdot \sin 60^\circ \Rightarrow QRd = 11,24 \text{ kN}$$

3. Interaktion Querbiegung und Normalkraft an der Kupplung  
Interaction bending and normal force at coupler

siehe folgende Seiten  
see following pages

## **Interaktion Biegung und Normalkraft an der Kupplung**

Interaction bending and normal force at coupler

Normalkraft und Biegemomente werden über die Schweißnaht zwischen Kupplung und Gurtrohr übertragen.

Normal force and bending moments are transmitted by the welding seam between coupler and chord.

Nachweis der Interaktion Biegung und Normalkraft an Kupplung  
Verification of interaction bending and normal force at coupler

$$\Rightarrow (N_{sdG} / N_{RdG})^{1,3} + (M_{sdG} / M_{RdG}) < 1,0$$

mit  $N_{sdG} = N_{sd} / 3 + M_{sd} / (0,208 \text{ m})$   $n = 1$   $b = 20,8 \text{ cm}$   
und  $M_{sdG} = 1,73 \text{ cm} \cdot Q_{sd}$

$N_{sd}$ ,  $M_{sd}$  und  $Q_{sd}$ : globale Schnittgrößen in der Traverse (in kN bzw. kNm)  
global internal forces in the truss (in kN resp. kNm)

Die globalen Schnittgrößen sind Bemessungsschnittgrößen, die die folgenden Sicherheitsbeiwerte nach Eurocode enthalten:  
The global internal forces include the following safety factors acc. Eurocode:

Eigengewicht der Traversen: selfweight of the truss:	$yF = 1,35$
Nutzlasten auf der Traversen: Net load on the truss:	$yF = 1,50$

$N_{RdG}$  = zulässige Beanspruchung des Gurtrohrs in der WEZ (siehe folgende Tabelle):  
= allowable loading of the chord in the heat affected zone (see following table):

Gurtrohr im Bereich der WEZ an der Kupplung  
main chord in heat affected zone at coupler

$N_{Rd} = A \times 0,8^* \times f_u, \text{haz} / Y_M2 =$	<b>36,45</b>	[kN]	*(WIG TIG)
			örtliche Schweißnaht nach Kap. 6.2.9.3 (1) local welding seam acc. chapter 6.2.9.3 (1)

$M_{RdG}$  = MuRd (siehe folgende Tabelle):  
= MuRd (see following table):

Lokale Biegung Gurtrohr Knotenpunkt vollst. in WEZ  
Local bending of chord

$M_{uRd} = W_{net} \cdot f_u / Y_M2 =$	<b>44,65</b>	[kNm]	nach Gl. 6.24 acc. equation 6.24
--	--------------	-------	-------------------------------------

Es werden 3 Fälle betrachtet.  
The following 3 cases are taken into account.

### 1. Belastung bei gleichförmigen Streckenlasten

Loading with uniformly distributed load (UDL)

Hier wird immer eine Kupplung an der theoretisch ungünstigsten Stelle berücksichtigt.

Diese ergibt sich aus einer Extremwertbetrachtung:

The coupler is always located at the theoretically worst point. This results from an extremum-calculation:


$$x = 0,294 \text{ m} \text{ (Abstand von Feldmitte / from middle of span)}$$

### 2. Belastung durch Einzellasten ohne Einschränkung hinsichtlich Position der Kupplung

Loading with **single-point loads** without requirements for position of couplers

Keine Anforderungen an Position der Kupplung (Abstand der Lasteinleitungsstelle zur Kupplung beträgt  $e$ , siehe unten). Die zulässigen Belastungen aus diesem Fall müssen angesetzt werden für den Fall, dass der Abstand der Kupplung von der Lasteinleitungsstelle  $<1,0$  m beträgt.

No requirements for position of coupler (Distance between load and coupler is  $e$ , see below). The allowable loads of this case have to be regarded, if the distance between coupler and load is  $<1,0$  m.

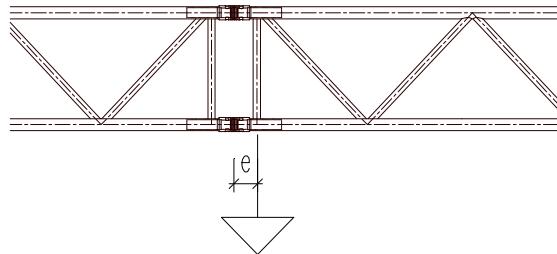


### 3. Alternativ zu (2): Belastung durch Einzellasten mit Einschränkung hinsichtlich Position der Kupplung

Loading with **single-point loads with requirements for position of couplers**

Hier wird vorausgesetzt, dass eine Kupplung mindestens 1,0m von der Lasteinleitungsstelle entfernt ist. Die Kupplung ist so anzutragen, dass sie von der Lasteinleitungsstelle aus gesehen  $>1,0$  m in Richtung des Auflagers liegt.

In this case it is assumed, that the coupler is located  $>1,0$ m from the loading-point. The coupler has to be located in that manner, so that the distance is  $>1,0$ m into the direction of the support-point.

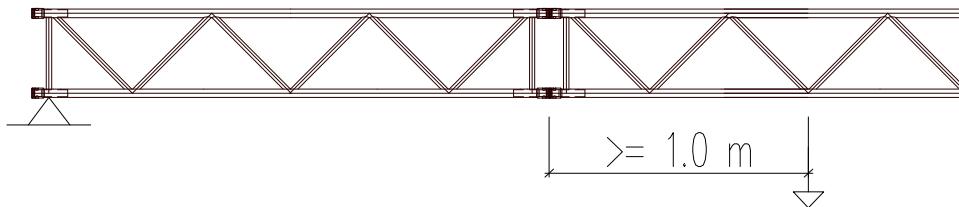


## 5 ZULÄSSIGE BELASTUNG EINFELDTRÄGER

ALLOWABLE LOADING SINGLE SPAN GIRDERS

### 5.1 Gleichlast vertikal (UDL)

uniformly distributed load (UDL)

System:

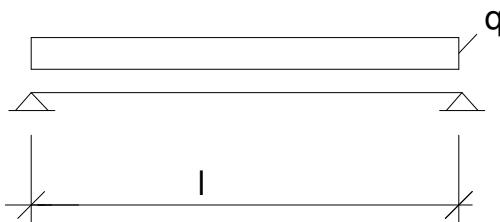

$$q_{sd} = psd + gsd$$

Normalkraft im Gurt:  
Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } p = (NR_d \cdot (n \cdot b) \cdot 8 / L^2 - gsd) / y_F$$

Normalkraft in der Diagonalen  
Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } p = (QR_d \cdot 2 / L - gsd) / y_F$$

Interaktion an der Kupplung:  
Interaction at coupler

$$\Rightarrow (N_{sdG} / NR_{dG})^{1,3} + (M_{sdG} / MR_{dG}) < 1,0$$

angesetzt: Abstand Kupplung von Feldmitte  $e = 0,294$  m (ungünstigste Stelle,  
Herleitung: siehe Extremwertbetrachtung in Kapitel 4)

applied: The coupler is located at  $e = 0,294$  m from the middle of the span (theoretically worst  
point, see extremum-calculation in chapter 4)

Belastungstabelle:  
Loading-table:

#### Gleichstreckenlast


Uniformly distributed load UDL

	zulässige Belastung in Abhängigkeit von			
	allowable load as a function of			
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler	
L [m]	zul q [kN/m]	zul q [kN/m]	zul q [kN/m]	min zul q [kN/m]
4,00	2,49	3,71	2,46	2,46
5,00	1,58	2,96	1,56	1,56
6,00	1,08	2,46	1,08	1,08
7,00	0,78	2,10	0,78	0,78
8,00	0,59	1,83	0,59	0,59
9,00	0,46	1,62	0,46	0,46
10,00	0,36	1,46	0,36	0,36
11,00	0,29	1,32	0,29	0,29
12,00	0,24	1,21	0,24	0,24
13,00	0,20	1,11	0,20	0,20
14,00	0,17	1,03	0,17	0,17
15,00	0,14	0,96	0,14	0,14
16,00	0,12	0,90	0,12	0,12
17,00	0,10	0,84	0,10	0,10
18,00	0,08	0,79	0,08	0,08

## **5.2 Einzellast in Feldmitte:**

Single-load in 1/2 point

System

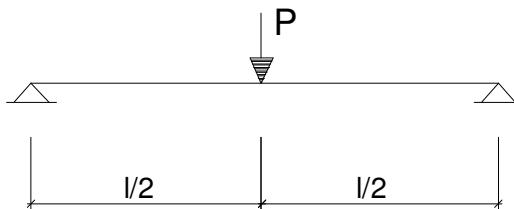

### **Belastungsformel**

Normalkraft im Gurt:  $\Rightarrow \text{zul } P = [\text{NRd} \cdot (n \cdot b) - \text{gsd} \cdot L^2 / 8] \cdot 4 / L / y_F$   
Normal force chord

Normalkraft in der Diagonalen:  $\Rightarrow \text{zul } P = (\text{QRd} - \text{gsd} \cdot L / 2) \cdot 2 / y_F$   
Normal force bracing

Interaktion an der Kupplung:  $\Rightarrow (N_{sdG} / N_{RdG})^{1,3} + (M_{sdG} / M_{RdG}) < 1,0$   
Interaction at coupler

angesetzt: Lasteinleitung an der Kupplung  $e = 0,06 \text{ m}$   
Alternativ: Abstand Kupplung von Lasteinleitung  $e \geq 1,0 \text{ m}$

applied: Loading point at coupler  $e = 0,06 \text{ m}$   
Alternatively: Location of coupler from loading point  $e \geq 1,0 \text{ m}$

Belastungstabellen:  
Loading-tables:

Lasteinleitung an der Kupplung  $e = 0,06 \text{ m}$   
Loading point at coupler  $e = 0,06 \text{ m}$

### **Einzellast in Feldmitte**

Single-load in 1/2 point

zulässige Belastung in Abhängigkeit von				
allowable load as a function of				
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler	
			0,06	= e [m]
<b>L [m]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>min zul P [kN]</b>
4,00	4,97	14,82	4,61	4,61
5,00	3,94	14,78	3,71	3,71
6,00	3,25	14,74	3,08	3,08
7,00	2,75	14,70	2,63	2,63
8,00	2,37	14,66	2,27	2,27
9,00	2,06	14,62	1,99	1,99
10,00	1,82	14,58	1,76	1,76
11,00	1,62	14,54	1,57	1,57
12,00	1,44	14,50	1,40	1,40
13,00	1,29	14,46	1,26	1,26
14,00	1,16	14,42	1,13	1,13
15,00	1,04	14,38	1,02	1,02
16,00	0,94	14,34	0,92	0,92
17,00	0,85	14,30	0,83	0,83
18,00	0,76	14,26	0,75	0,75

Abstand Kupplung von Lasteinleitung  $e \geq 1,0 \text{ m}$   
Location of coupler from loading point  $e \geq 1,0 \text{ m}$

### Einzellast in Feldmitte

Single-load in 1/2point


L [m]	zulässige Belastung in Abhängigkeit von			= e [m]	
	allowable load as a function of				
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler		
4,00	4,97	14,82	4,97	4,97	
5,00	3,94	14,78	3,94	3,94	
6,00	3,25	14,74	3,25	3,25	
7,00	2,75	14,70	2,75	2,75	
8,00	2,37	14,66	2,37	2,37	
9,00	2,06	14,62	2,06	2,06	
10,00	1,82	14,58	1,82	1,82	
11,00	1,62	14,54	1,62	1,62	
12,00	1,44	14,50	1,44	1,44	
13,00	1,29	14,46	1,29	1,29	
14,00	1,16	14,42	1,16	1,16	
15,00	1,04	14,38	1,04	1,04	
16,00	0,94	14,34	0,94	0,94	
17,00	0,85	14,30	0,85	0,85	
18,00	0,76	14,26	0,76	0,76	



### **5.3 Einzellasten in den Drittelpunkten:**

Single-loads in 1/3 points

System

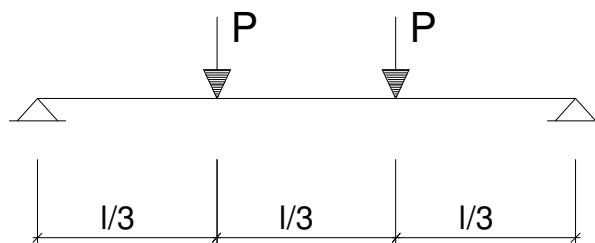

Normalkraft im Gurt:  
Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } P = [\text{NRd} \cdot (n \cdot b) - \text{gsd} \cdot L^2 / 8] \cdot 3 / L / yF$$

Normalkraft in der Diagonalen  
Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } P = (\text{QRd} - \text{gsd} \cdot L / 2) / yF$$

Interaktion an der Kupplung:  
Interaction at coupler

$$\Rightarrow (N_{sdG} / N_{RdG})^{1,3} + (M_{sdG} / M_{RdG}) < 1,0$$

angesetzt: Lasteinleitung an der Kupplung                             $e = 0,06 \text{ m}$   
Alternativ: Abstand Kupplung von Lasteinleitung                 $e \geq 1,0 \text{ m}$

applied:              Loading point at coupler                             $e = 0,06 \text{ m}$   
                         Alternatively: Location of coupler from loading point                 $e \geq 1,0 \text{ m}$

Belastungstabellen:  
Loading-tables:

Lasteinleitung an der Kupplung                                     $e = 0,06 \text{ m}$   
Loading point at coupler     $e = 0,06 \text{ m}$

### **Last in den Drittelpunkten**

Single-load in 1/3 points

L [m]	zulässige Belastung in Abhängigkeit von allowable load as a function of			min zul P [kN]
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler	
			0,06	
4,00	3,73	7,41	3,33	3,33
5,00	2,96	7,39	2,70	2,70
6,00	2,44	7,37	2,26	2,26
7,00	2,06	7,35	1,93	1,93
8,00	1,77	7,33	1,68	1,68
9,00	1,55	7,31	1,48	1,48
10,00	1,36	7,29	1,31	1,31
11,00	1,21	7,27	1,17	1,17
12,00	1,08	7,25	1,05	1,05
13,00	0,97	7,23	0,95	0,95
14,00	0,87	7,21	0,86	0,86
15,00	0,78	7,19	0,78	0,78
16,00	0,70	7,17	0,70	0,70
17,00	0,63	7,15	0,63	0,63
18,00	0,57	7,13	0,57	0,57

Abstand Kupplung von Lasteinleitung  
Location of coupler from loading point

$e \geq 1,0 \text{ m}$   
 $e \geq 1,0 \text{ m}$

**Last in den Drittelpunkten**


Single-load in 1/3points

		zulässige Belastung in Abhängigkeit von		
		allowable load as a function of		
		Nrd	Qrd	Interaction at coupler
				1 = $e [\text{m}]$
<b>L [m]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>min zul P [kN]</b>
4,00	3,73	7,41	3,73	3,73
5,00	2,96	7,39	2,96	2,96
6,00	2,44	7,37	2,44	2,44
7,00	2,06	7,35	2,06	2,06
8,00	1,77	7,33	1,77	1,77
9,00	1,55	7,31	1,55	1,55
10,00	1,36	7,29	1,36	1,36
11,00	1,21	7,27	1,21	1,21
12,00	1,08	7,25	1,08	1,08
13,00	0,97	7,23	0,97	0,97
14,00	0,87	7,21	0,87	0,87
15,00	0,78	7,19	0,78	0,78
16,00	0,70	7,17	0,70	0,70
17,00	0,63	7,15	0,63	0,63
18,00	0,57	7,13	0,57	0,57

#### **5.4 Einzellasten in den Viertelpunkten:**

Single-loads in 1/4 points

System

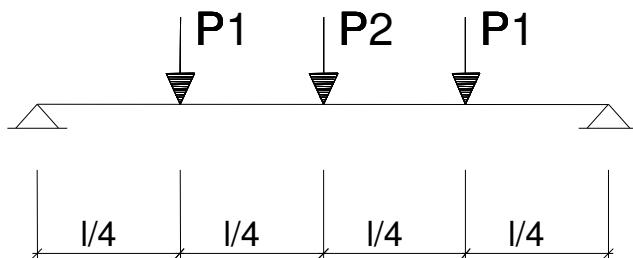

Normalkraft im Gurt:  
Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } P = [\text{NRd} \cdot (n \cdot b) - \text{gsd} \cdot L^2 / 8] \cdot 2 / L / y_F$$

Normalkraft in der Diagonalen  
Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } P = (\text{QRd} - \text{gsd} \cdot L / 2) \cdot 2 / 3 / y_F$$

Interaktion an der Kupplung:  
Interaction at coupler

$$\Rightarrow (N_{sdG} / N_{RdG})^{1,3} + (M_{sdG} / M_{RdG}) < 1,0$$

angesetzt: Lasteinleitung an der Kupplung                     $e = 0,06 \text{ m}$   
Alternativ: Abstand Kupplung von Lasteinleitung             $e \geq 1,0 \text{ m}$

applied:              Loading point at coupler                     $e = 0,06 \text{ m}$   
                         Alternatively: Location of coupler from loading point             $e \geq 1,0 \text{ m}$

Belastungstabellen:  
Loading-tables:

Lasteinleitung an der Kupplung                     $e = 0,06 \text{ m}$   
Loading point at coupler                             $e = 0,06 \text{ m}$

#### **Last in den Viertelpunkten**

Single-load in 1/4 points

zulässige Belastung in Abhängigkeit von allowable load as a function of					
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler 1	Interaction at coupler 2	
			0,06	0,06	= e [m]
<b>L [m]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>min zul P [kN]</b>
4,00	2,49	4,94	2,91	2,38	2,38
5,00	1,97	4,93	2,40	1,91	1,91
6,00	1,62	4,91	2,03	1,58	1,58
7,00	1,37	4,90	1,76	1,34	1,34
8,00	1,18	4,89	1,54	1,16	1,16
9,00	1,03	4,87	1,36	1,01	1,01
10,00	0,91	4,86	1,21	0,89	0,89
11,00	0,81	4,85	1,08	0,80	0,80
12,00	0,72	4,83	0,97	0,71	0,71
13,00	0,65	4,82	0,88	0,64	0,64
14,00	0,58	4,81	0,79	0,57	0,57
15,00	0,52	4,79	0,72	0,52	0,52
16,00	0,47	4,78	0,65	0,46	0,46
17,00	0,42	4,77	0,58	0,42	0,42
18,00	0,38	4,75	0,53	0,38	0,38

Abstand Kupplung von Lasteinleitung  
Location of coupler from loading point

$e \geq 1,0 \text{ m}$   
 $e \geq 1,0 \text{ m}$

### Last in den Viertelpunkten


Single-load in 1/4points

L [m]	zulässige Belastung in Abhängigkeit von allowable load as a function of				$= e [\text{m}]$
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler 1	Interaction at coupler 2	
			1	1	
L [m]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	min zul P [kN]
4,00	2,49	4,94	11,23	3,10	2,49
5,00	1,97	4,93	7,50	2,34	1,97
6,00	1,62	4,91	5,17	1,87	1,62
7,00	1,37	4,90	3,84	1,55	1,37
8,00	1,18	4,89	3,01	1,31	1,18
9,00	1,03	4,87	2,44	1,13	1,03
10,00	0,91	4,86	2,03	0,99	0,91
11,00	0,81	4,85	1,72	0,87	0,81
12,00	0,72	4,83	1,48	0,77	0,72
13,00	0,65	4,82	1,29	0,69	0,65
14,00	0,58	4,81	1,12	0,62	0,58
15,00	0,52	4,79	0,99	0,55	0,52
16,00	0,47	4,78	0,87	0,50	0,47
17,00	0,42	4,77	0,77	0,44	0,42
18,00	0,38	4,75	0,68	0,40	0,38

### **5.5 Einzellasten in den Fünftelpunkten:**

Single-loads in 1/5 points

System

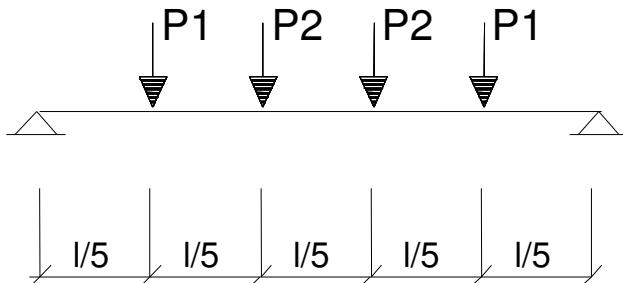

Normalkraft im Gurt:  
Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } P = [\text{NRd} \cdot (n \cdot b) - \text{gsd} \cdot L^2 / 8] \cdot 5 / 3 / L / yF$$

Normalkraft in der Diagonalen  
Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } P = (\text{QRd} - \text{gsd} \cdot L / 2) / 2 / yF$$

Interaktion an der Kupplung:  
Interaction at coupler

$$\Rightarrow (N_{sdG} / N_{RdG})^{1,3} + (M_{sdG} / M_{RdG}) < 1,0$$

angesetzt: Lasteinleitung an der Kupplung     $e = 0,06 \text{ m}$   
Alternativ: Abstand Kupplung von Lasteinleitung     $e \geq 1,0 \text{ m}$

applied: Loading point at coupler     $e = 0,06 \text{ m}$   
Alternatively: Location of coupler from loading point     $e \geq 1,0 \text{ m}$

Belastungstabellen:  
Loading-tables:

Lasteinleitung an der Kupplung     $e = 0,06 \text{ m}$   
Loading point at coupler     $e = 0,06 \text{ m}$

### **Last in den Fünftelpunkten**

Single-load in 1/5 points

L [m]	zulässige Belastung in Abhängigkeit von allowable load as a function of				$= e [m]$
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler 1	Interaction at coupler 2	
			0,06	0,06	
<b>L [m]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>zul P [kN]</b>	<b>min zul P [kN]</b>
4,00	2,07	3,71	2,67	1,93	1,93
5,00	1,64	3,70	2,22	1,55	1,55
6,00	1,35	3,69	1,90	1,29	1,29
7,00	1,14	3,68	1,65	1,10	1,10
8,00	0,99	3,67	1,45	0,95	0,95
9,00	0,86	3,66	1,28	0,84	0,84
10,00	0,76	3,65	1,15	0,74	0,74
11,00	0,67	3,64	1,03	0,66	0,66
12,00	0,60	3,63	0,93	0,59	0,59
13,00	0,54	3,62	0,84	0,53	0,53
14,00	0,48	3,60	0,76	0,48	0,48
15,00	0,44	3,59	0,69	0,43	0,43
16,00	0,39	3,58	0,63	0,39	0,39
17,00	0,35	3,57	0,57	0,35	0,35
18,00	0,32	3,56	0,51	0,32	0,32

Abstand Kupplung von Lasteinleitung  
Location of coupler from loading point

$e \geq 1,0 \text{ m}$   
 $e \geq 1,0 \text{ m}$

### Last in den Fünftelpunkten

Single-load in 1/5points

L [m]	zulässige Belastung in Abhängigkeit von				$= e [\text{m}]$	
	allowable load as a function of					
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler 1	Interaction at coupler 2		
			1	1		
L [m]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	min zul P [kN]	
4,00	2,07	3,71	not relevant	not relevant	2,07	
5,00	1,64	3,70	8,35	2,23	1,64	
6,00	1,35	3,69	6,10	1,74	1,35	
7,00	1,14	3,68	4,45	1,42	1,14	
8,00	0,99	3,67	3,41	1,19	0,99	
9,00	0,86	3,66	2,72	1,02	0,86	
10,00	0,76	3,65	2,23	0,88	0,76	
11,00	0,67	3,64	1,87	0,77	0,67	
12,00	0,60	3,63	1,59	0,69	0,60	
13,00	0,54	3,62	1,37	0,61	0,54	
14,00	0,48	3,60	1,19	0,55	0,48	
15,00	0,44	3,59	1,05	0,49	0,44	
16,00	0,39	3,58	0,92	0,44	0,39	
17,00	0,35	3,57	0,81	0,39	0,35	
18,00	0,32	3,56	0,71	0,35	0,32	

## 6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

SUMMARY OF THE RESULTS

### 6.1 Zulässige Belastung:

Allowable loadings

### Zulässige Belastung F33-PL

allowable load F33-PL

Einfeldträger / single-span beam

Spannweite Span	UDL [kN/m]	Einzellasten / Single point loads			
		in 1/2 Punkt in 1/2 Point	in 1/3 Punkten in 1/3 Points	in 1/4 Punkten in 1/4 Points	in 1/5 Punkten in 1/5 Points
		[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
4	2,46	4,61	3,33	2,38	1,93
5	1,56	3,71	2,70	1,91	1,55
6	1,08	3,08	2,26	1,58	1,29
7	0,78	2,63	1,93	1,34	1,10
8	0,59	2,27	1,68	1,16	0,95
9	0,46	1,99	1,48	1,01	0,84
10	0,36	1,76	1,31	0,89	0,74
11	0,29	1,57	1,17	0,80	0,66
12	0,24	1,40	1,05	0,71	0,59
13	0,20	1,26	0,95	0,64	0,53
14	0,17	1,13	0,86	0,57	0,48
15	0,14	1,02	0,78	0,52	0,43
16	0,12	0,92	0,70	0,46	0,39
17	0,10	0,83	0,63	0,42	0,35
18	0,08	0,75	0,57	0,38	0,32

Die Tabellenwerte gelten nur für das System eines Einfeldträgers.

The values of the table are only valid for single-span girder.

Die Traversenelemente müssen mit Diagonalen ausgebildet sein.

The truss-elements have to be braced with diagonals.

Die Einzellasten sind an den Knoten einzuleiten oder über geeignete zusätzliche Konstruktionen zu verteilen.  
Large loads have to be applied at the nodes or have to be distributed by appropriate constructions.

Lasten mittig auf den Kupplungen sind nicht zulässig.

Loads at the middle of the couplers are not allowed.

Alle Lasten sind gleichmäßig auf beide Gurte zu verteilen.

All loads have to be distributed equally to both chords.

In den angegebenen Werten der Tabelle sind Teilsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite nach EN 1990 mit einem  $y_F = 1,50$  für Nutzlasten und  $y_G = 1,35$  für das Eigengewicht der Traversen berücksichtigt.

The specified values include partial safety coefficients on the loadings side acc. EN 1990 of  $y_F = 1.50$  for payloads and  $y_G = 1.35$  for selfweight of the truss.

Bei Anwendungsfällen, die auf Grundlage anderer Normen berechnet werden, können die Teilsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite angepasst werden (z.B. fliegende Bauten nach EN 13814,  $yF = 1,35$  für Nutzlasten).

For applications which can be calculated on the basis of other codes, the partial safety factors can be adjusted (for example temporary structures acc. EN 13814,  $yF = 1.35$  for payloads).

Bei Anwendung des British Standard (BS) und des ANSI müssen die in den Tabellen aufgeführten zulässigen Belastungen mit dem Faktor 0,85 multipliziert werden.

To use the resulting allowable loads with British Standard (BS) and ANSI, allowable loads listed in tables have to be multiplied by 0.85.

Die Tabellenwerte sind berechnet ohne Anforderung an die Position der Kupplung. Für den Fall, dass der Abstand der Kupplungen von den Lasteinleitungspunkten von Einzellasten  $\geq 1,0\text{m}$  in Richtung des Auflagers beträgt, können die Werte aus den Berechnungen der verschiedenen Lastsituationen (siehe Kapitel 5) verwendet werden.

The values are calculated with no requirements for the location of the couplers. In case that the distance from the couplers to the loadingpoints of the single-point loads is  $\geq 1,0\text{ m}$  into the direction of the support, the values of the calculations for the different loadcases can be used (see chapter 5).

## **6.2 Vorhandene Durchbiegung unter max. Belastung:**

Deflections at max. allowable loadings

### **Vorhandene Durchbiegung [cm] F33-PL unter max. zul. Lasten**


Deflections [cm] for F33-PL at max. allowable loads


[cm]


Spannweiten	UDL	Einzellasten / Single point loads			
		in 1/2 Punkt	in 1/3 Punkten	in 1/4 Punkten	in 1/5 Punkten
Span	UDL	in 1/2 Point	in 1/3 Points	in 1/4 Points	in 1/5 Points
[m]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
4	1,30	0,98	1,20	1,20	1,24
5	2,04	1,56	1,93	1,90	1,97
6	2,95	2,28	2,82	2,75	2,86
7	4,03	3,15	3,89	3,77	3,93
8	5,28	4,16	5,14	4,95	5,17
9	6,70	5,32	6,57	6,30	6,59
10	8,29	6,64	8,18	7,82	8,18
11	10,05	8,12	9,98	9,51	9,96
12	12,00	9,77	11,98	11,38	11,91
13	14,12	11,60	14,17	13,42	14,06
14	16,43	13,62	16,57	15,65	16,39
15	18,92	15,83	19,18	18,07	18,92
16	21,60	18,24	21,97	20,68	21,65
17	24,48	20,86	24,87	23,49	24,58
18	27,55	23,71	27,96	26,51	27,71





= Durchbiegung  $\geq L/100$   
deflection  $\geq L/100$

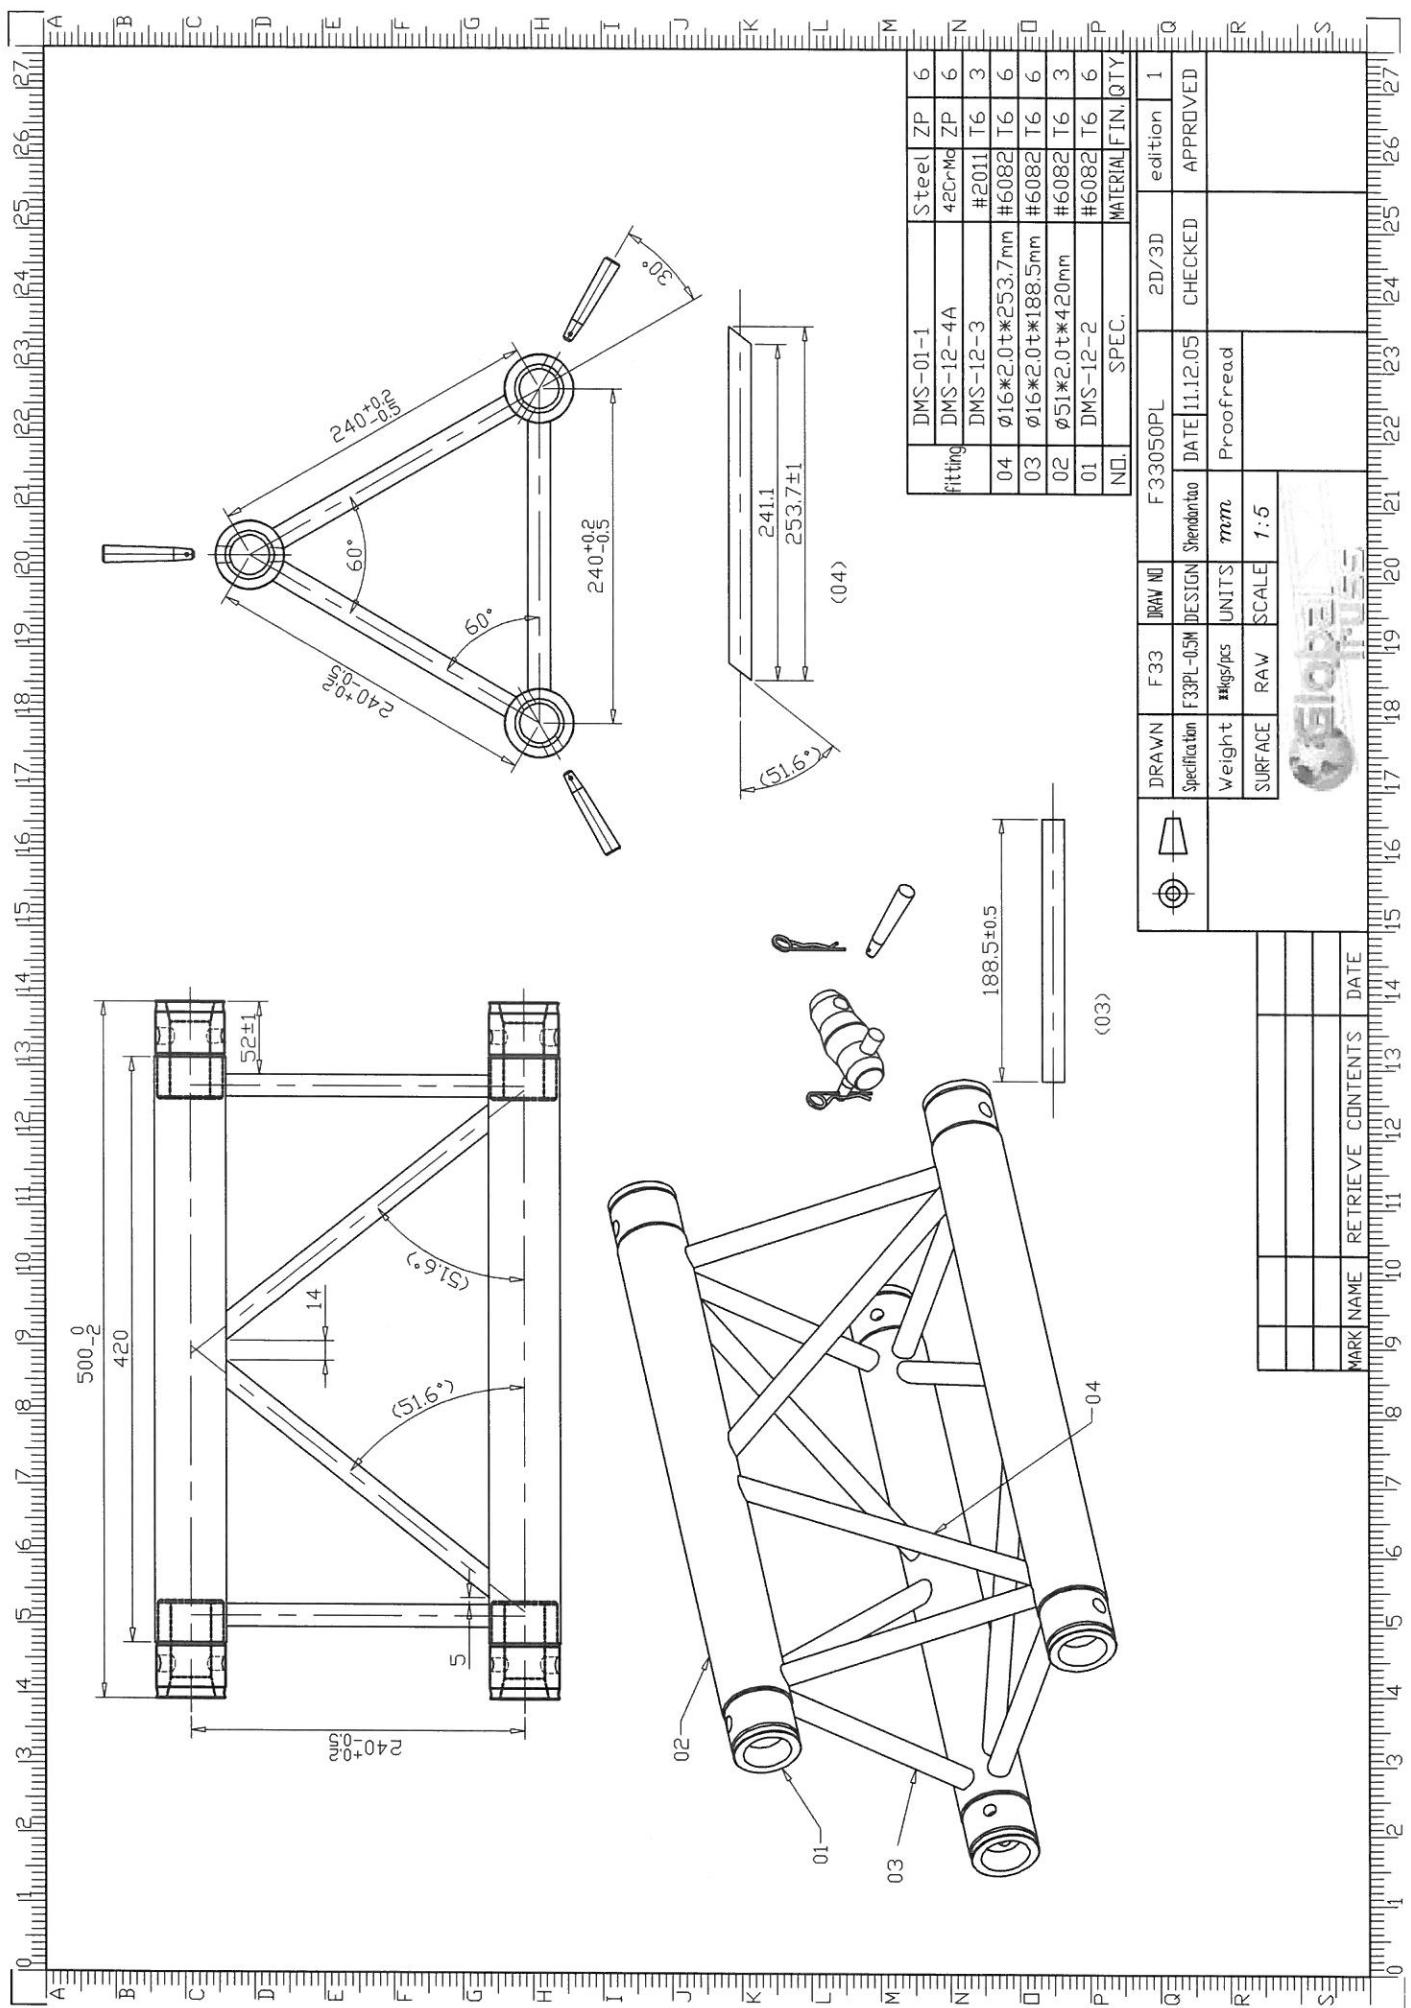


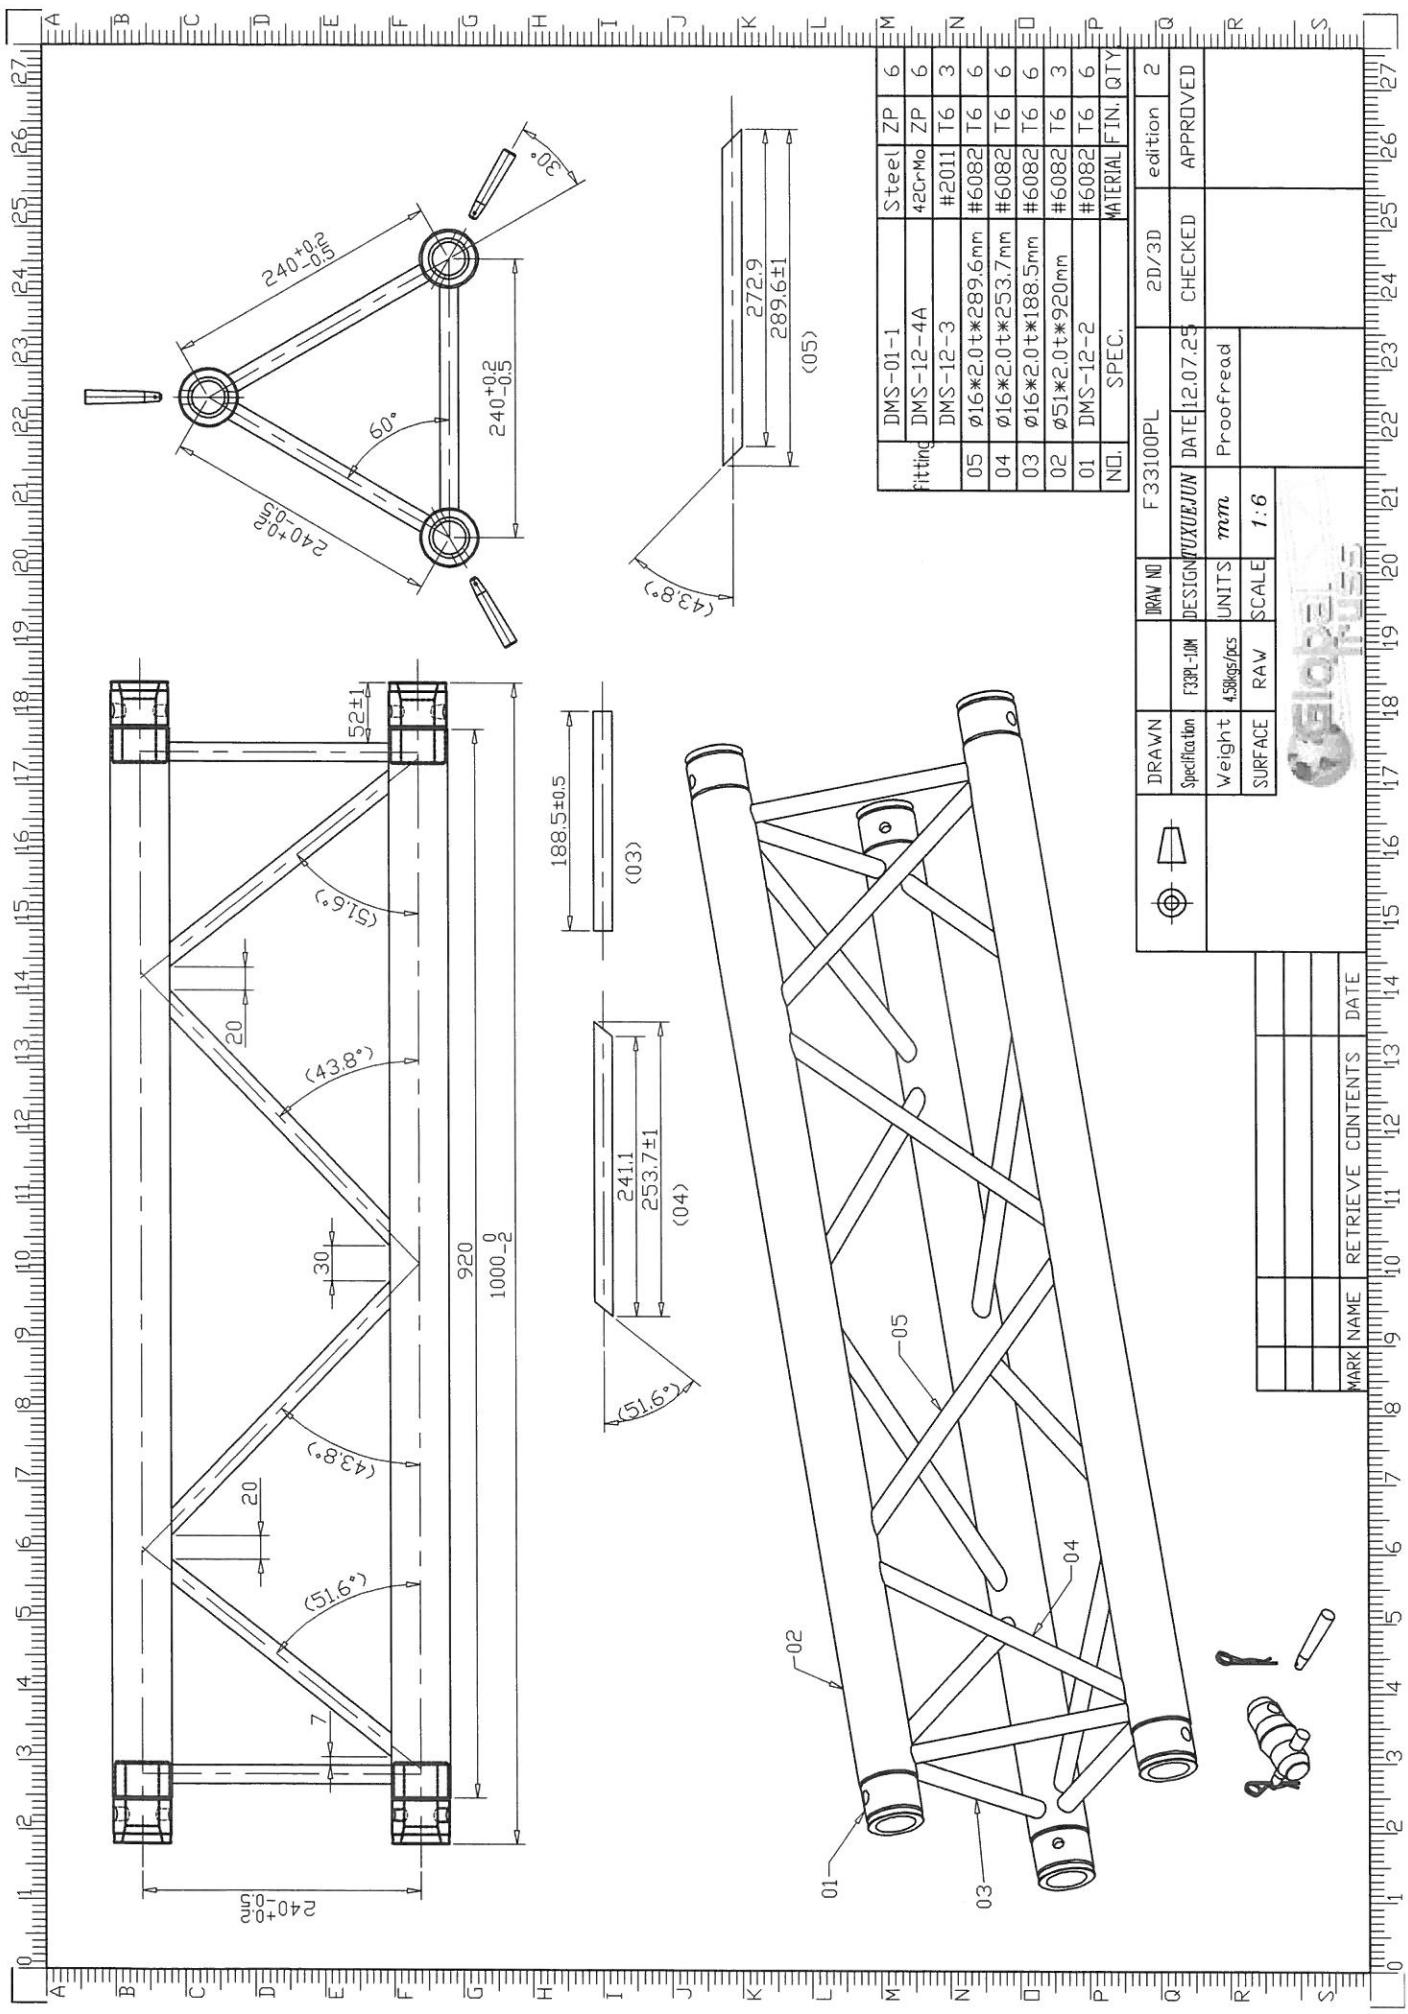


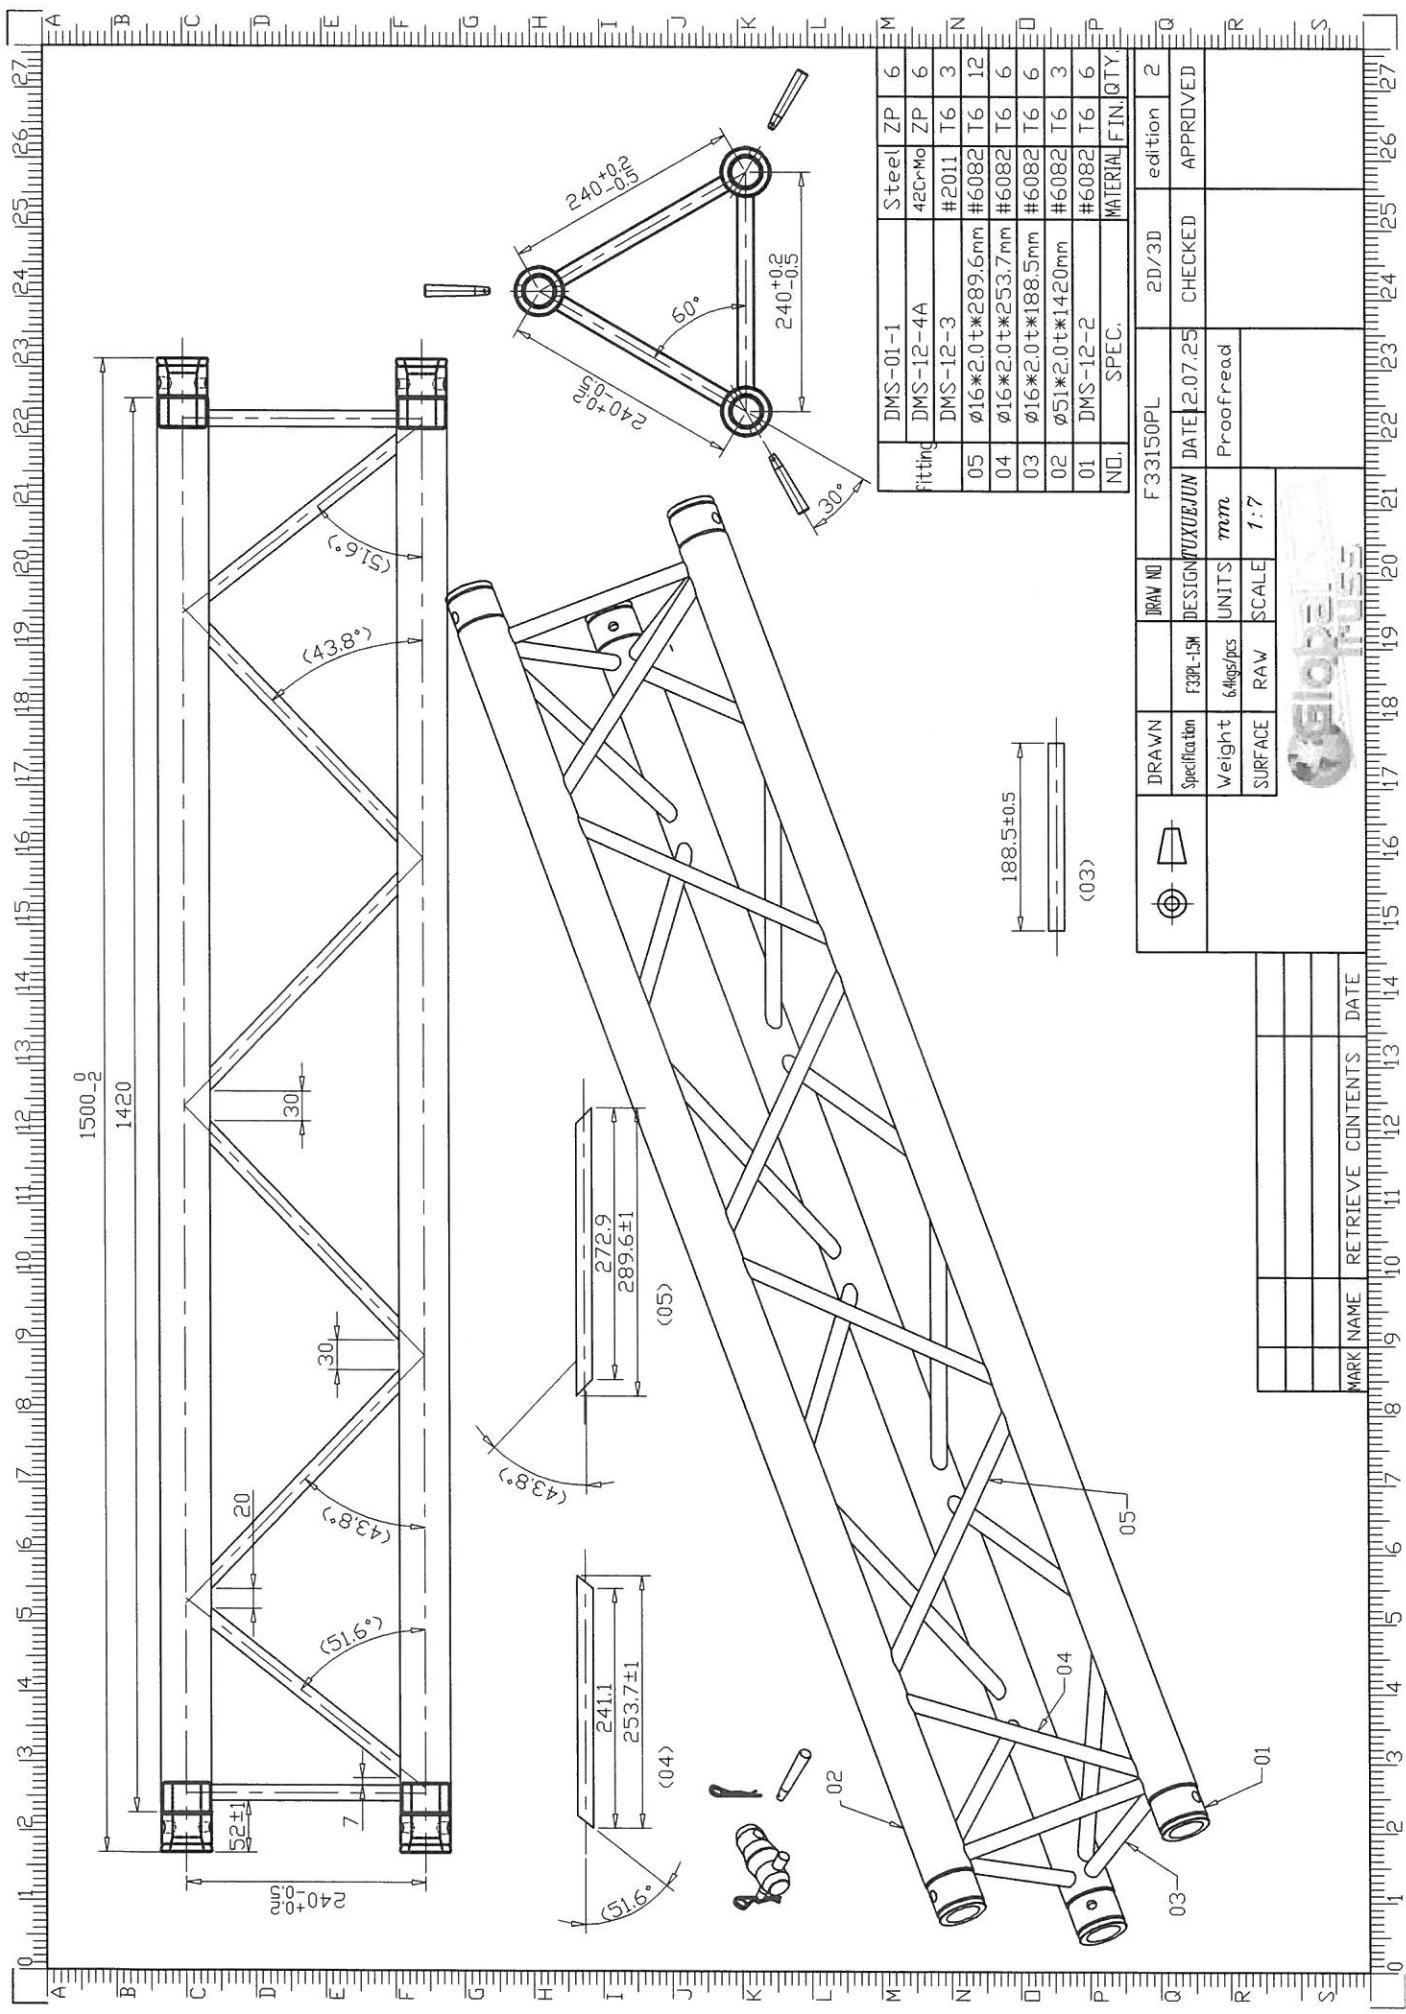


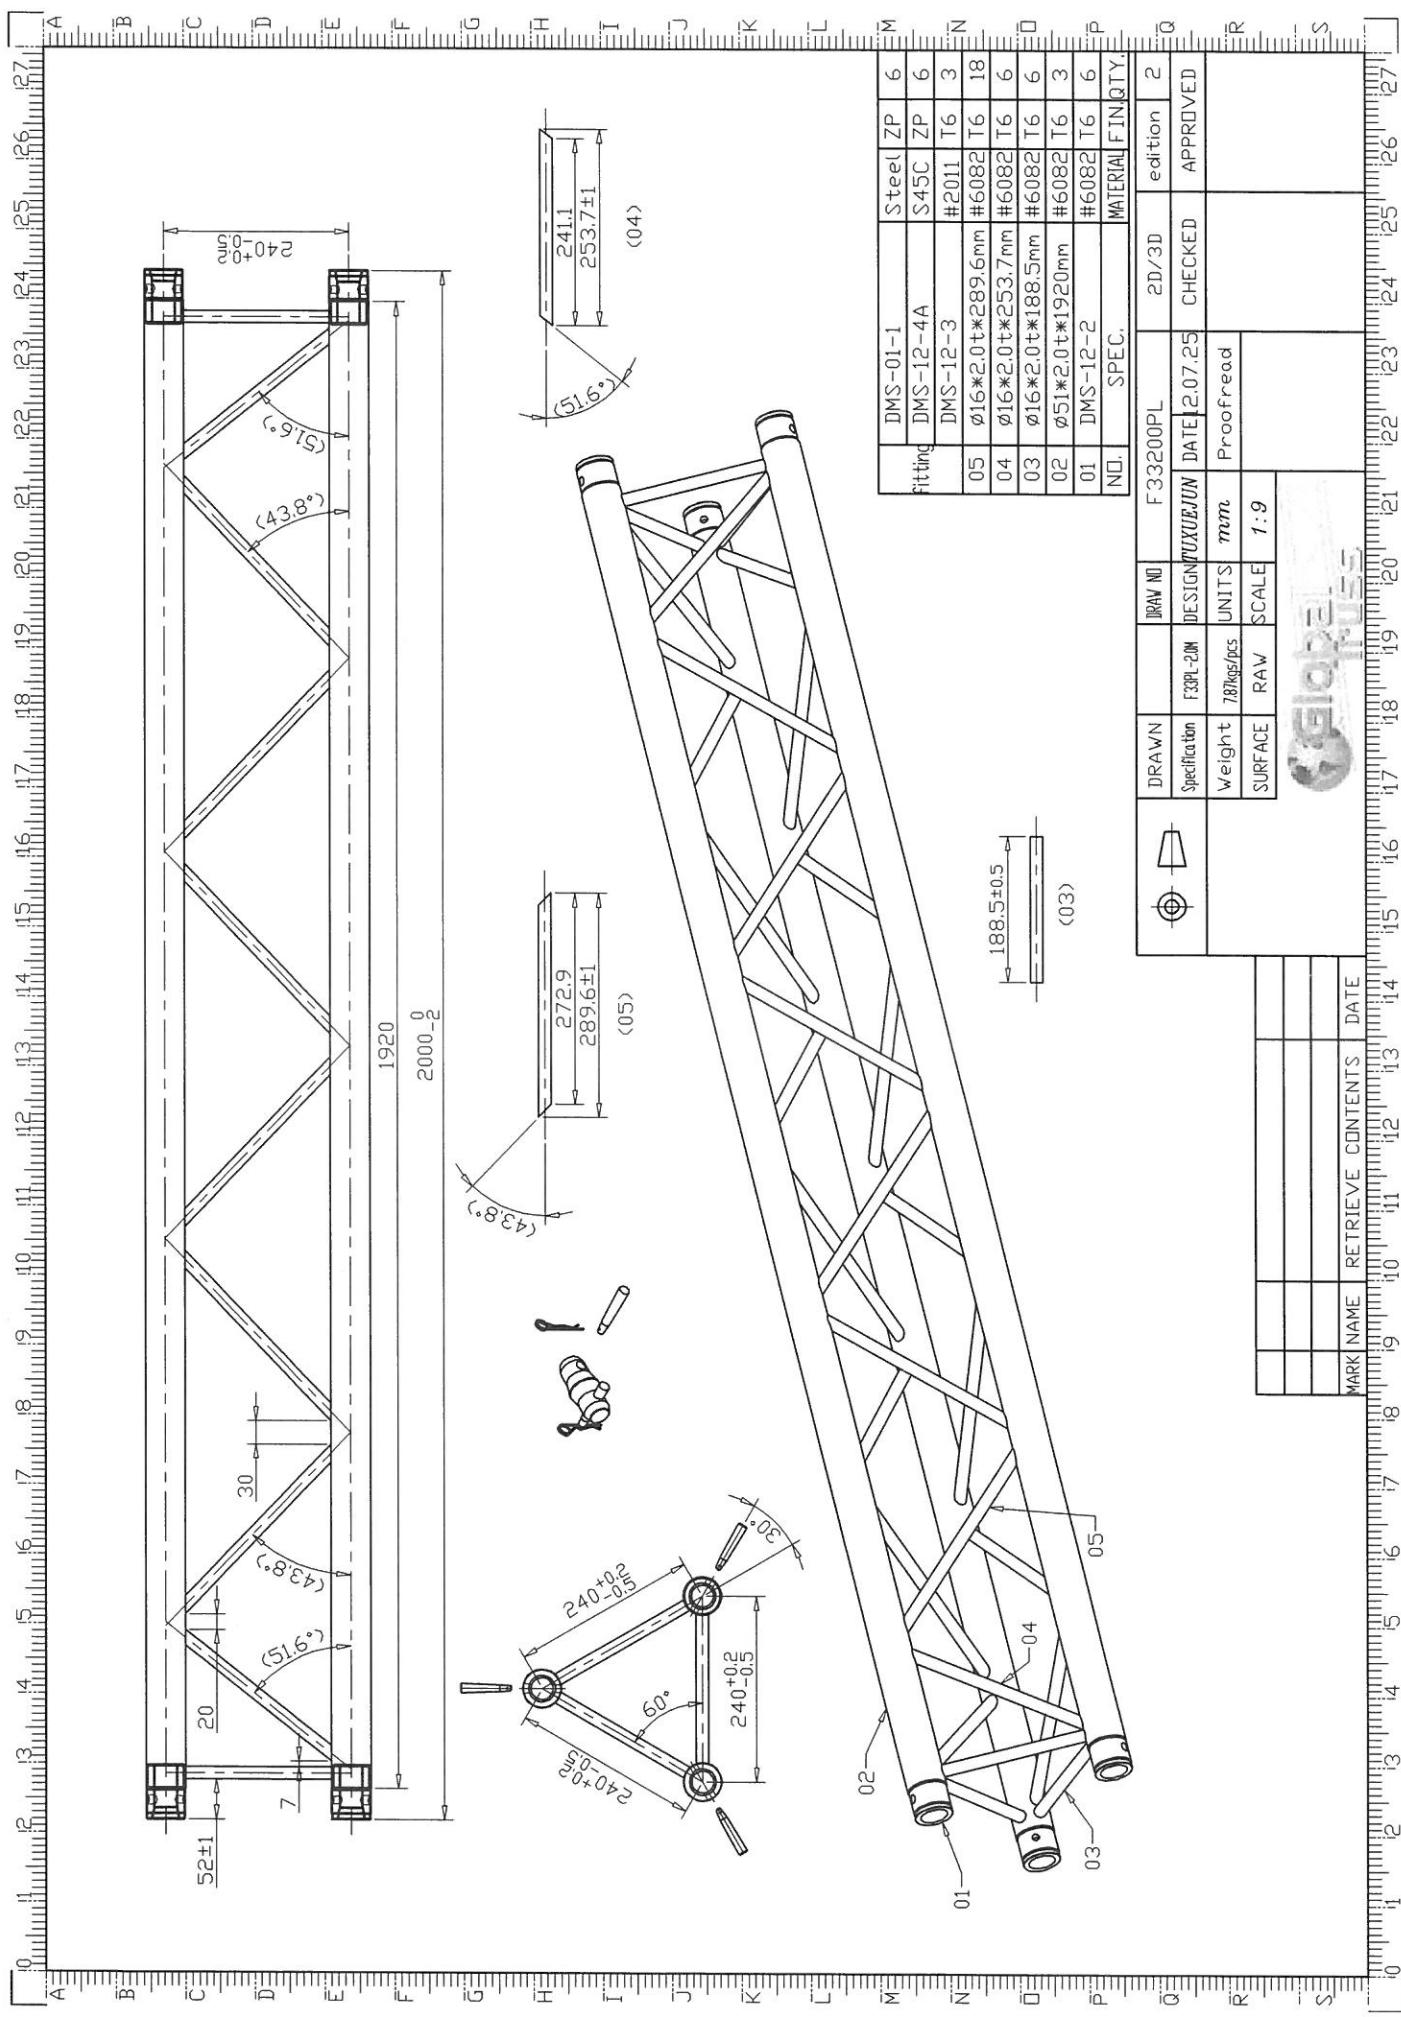



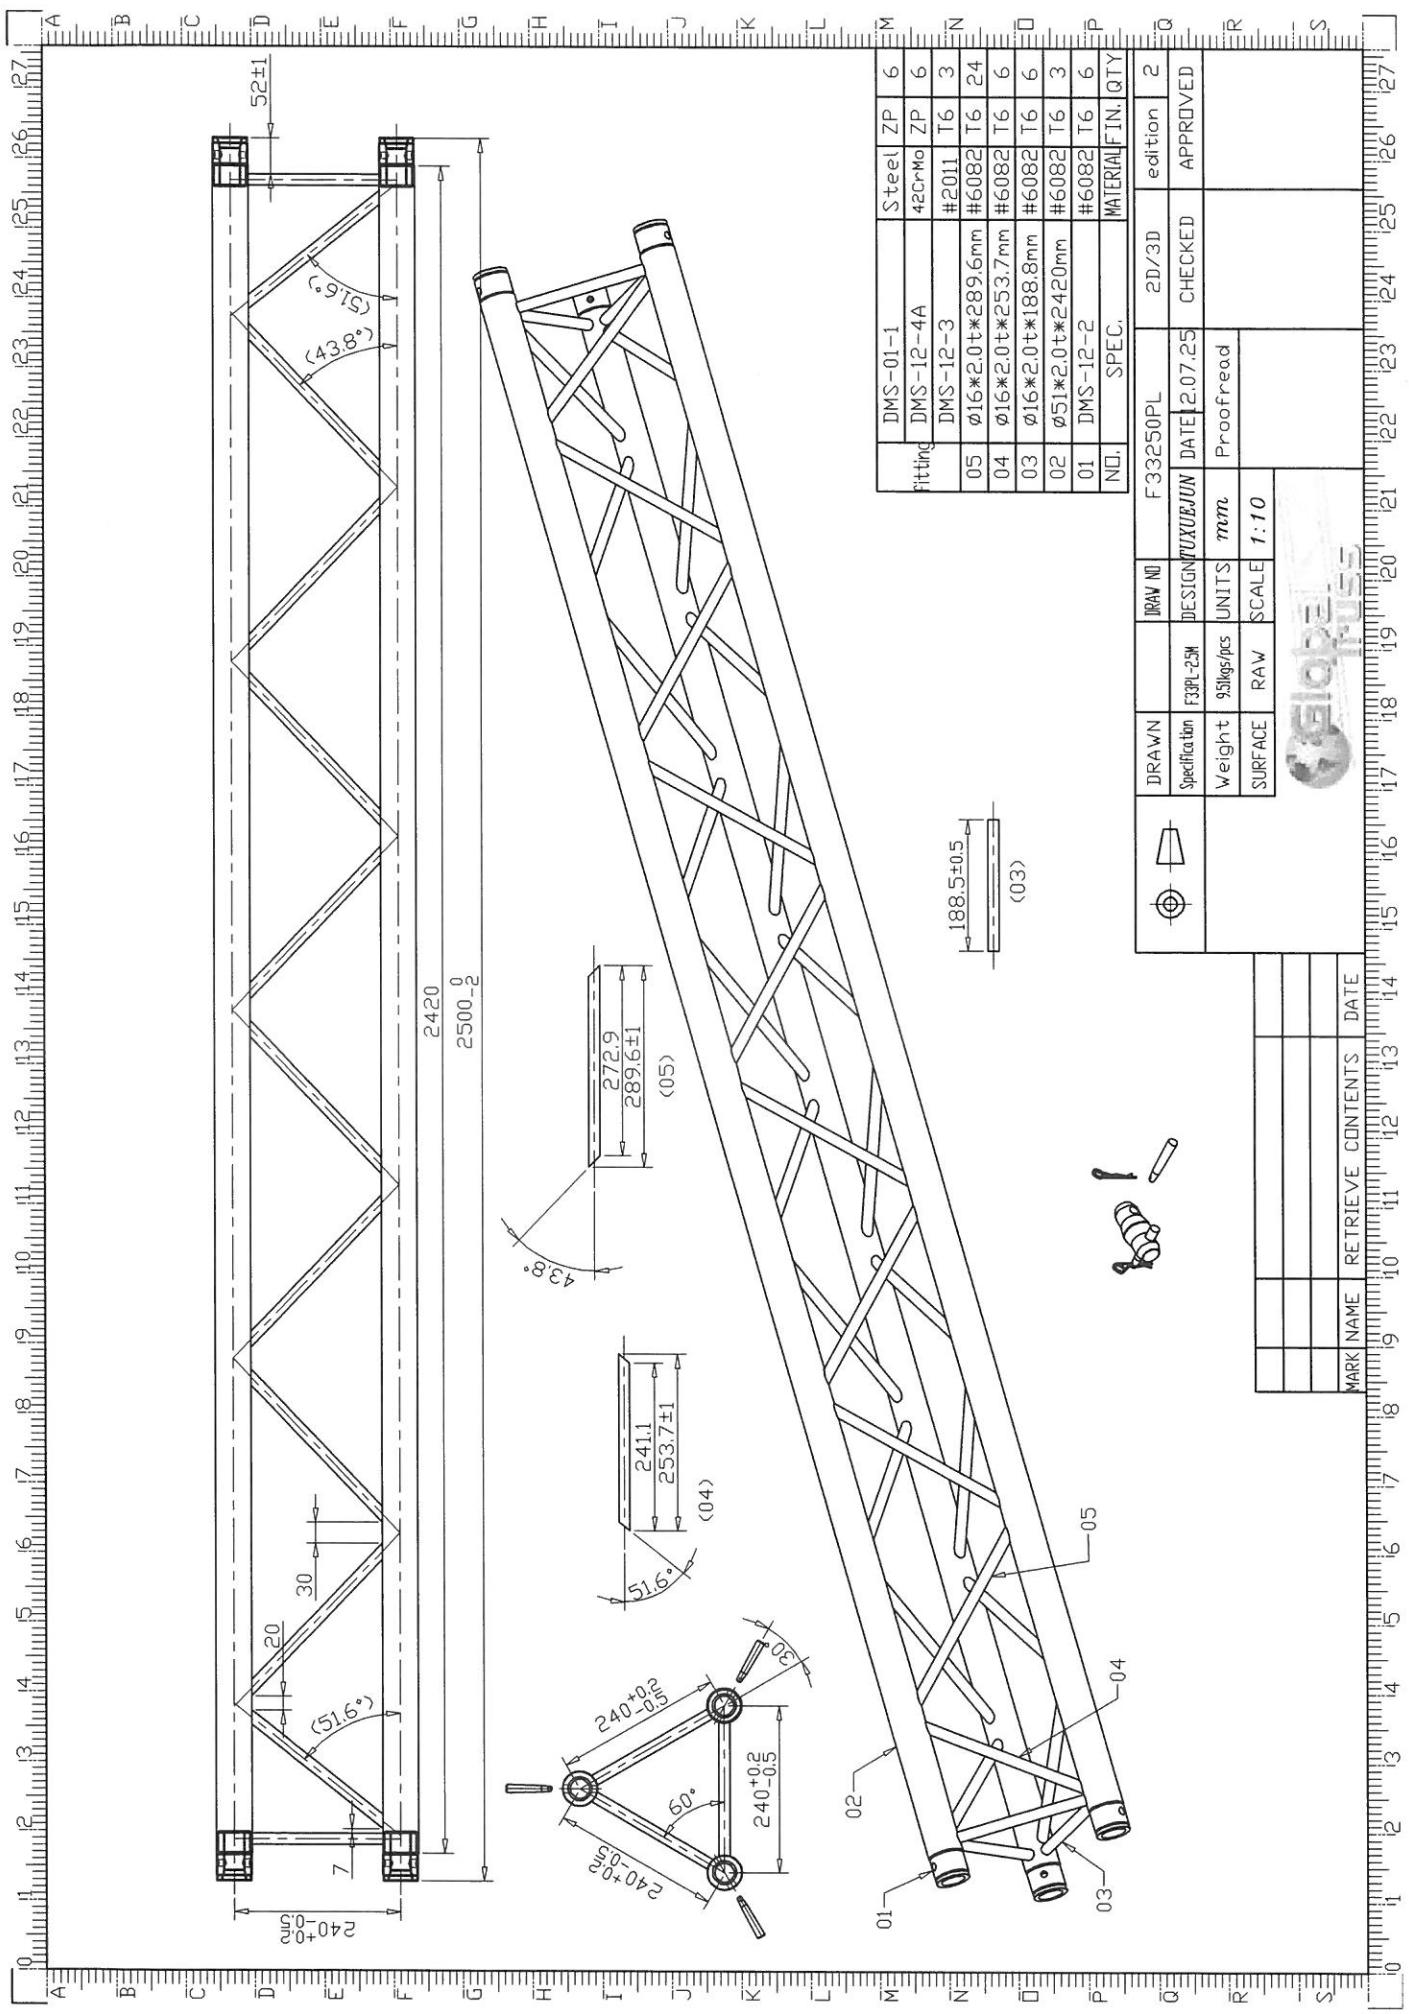


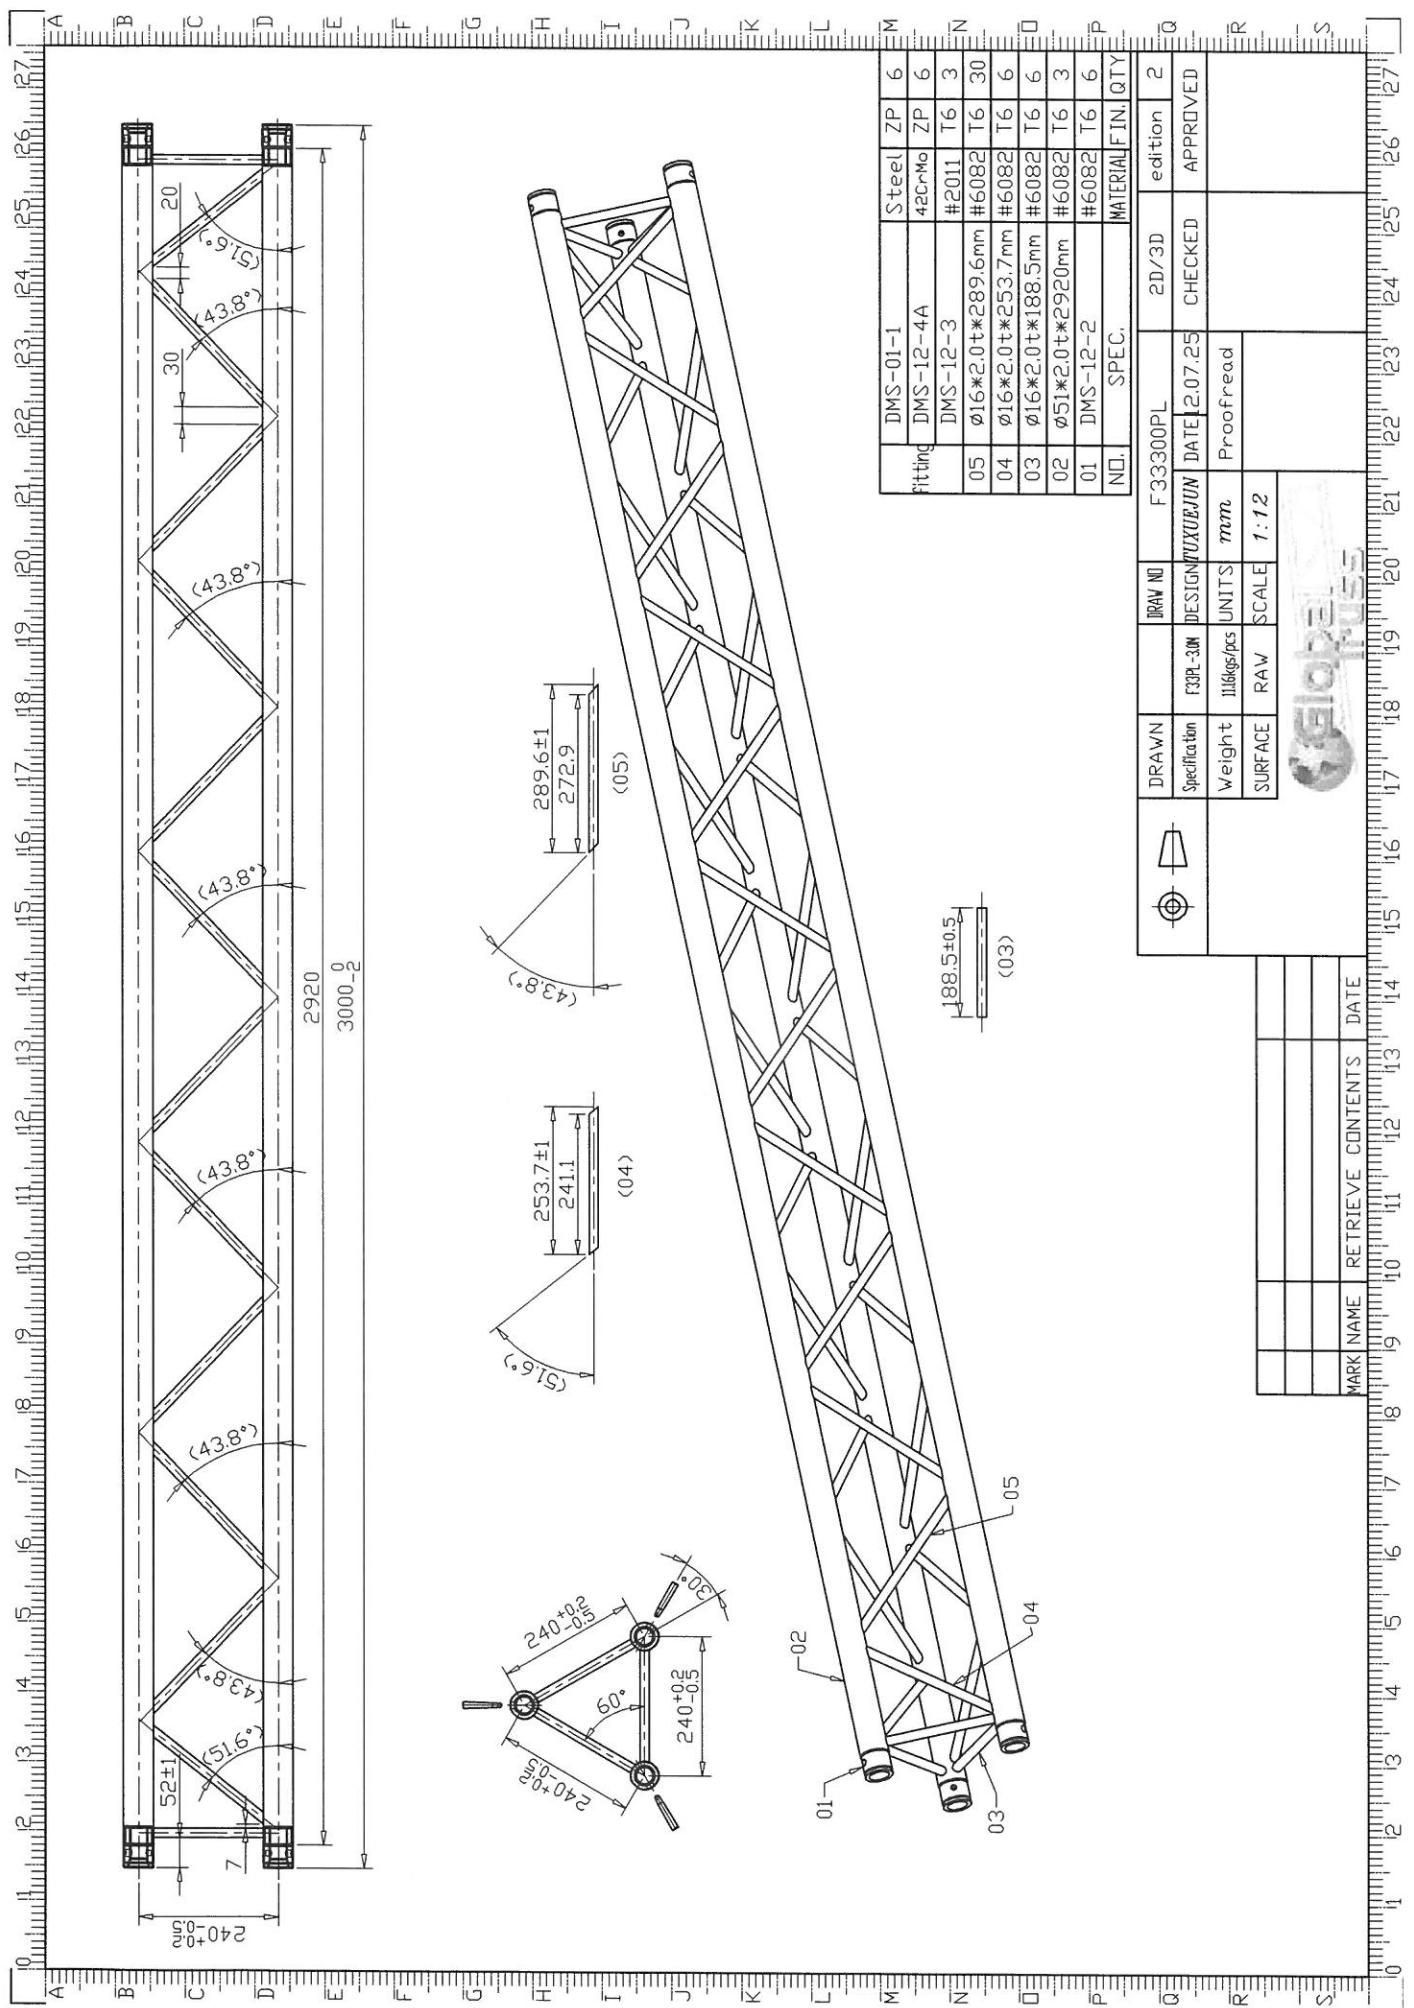

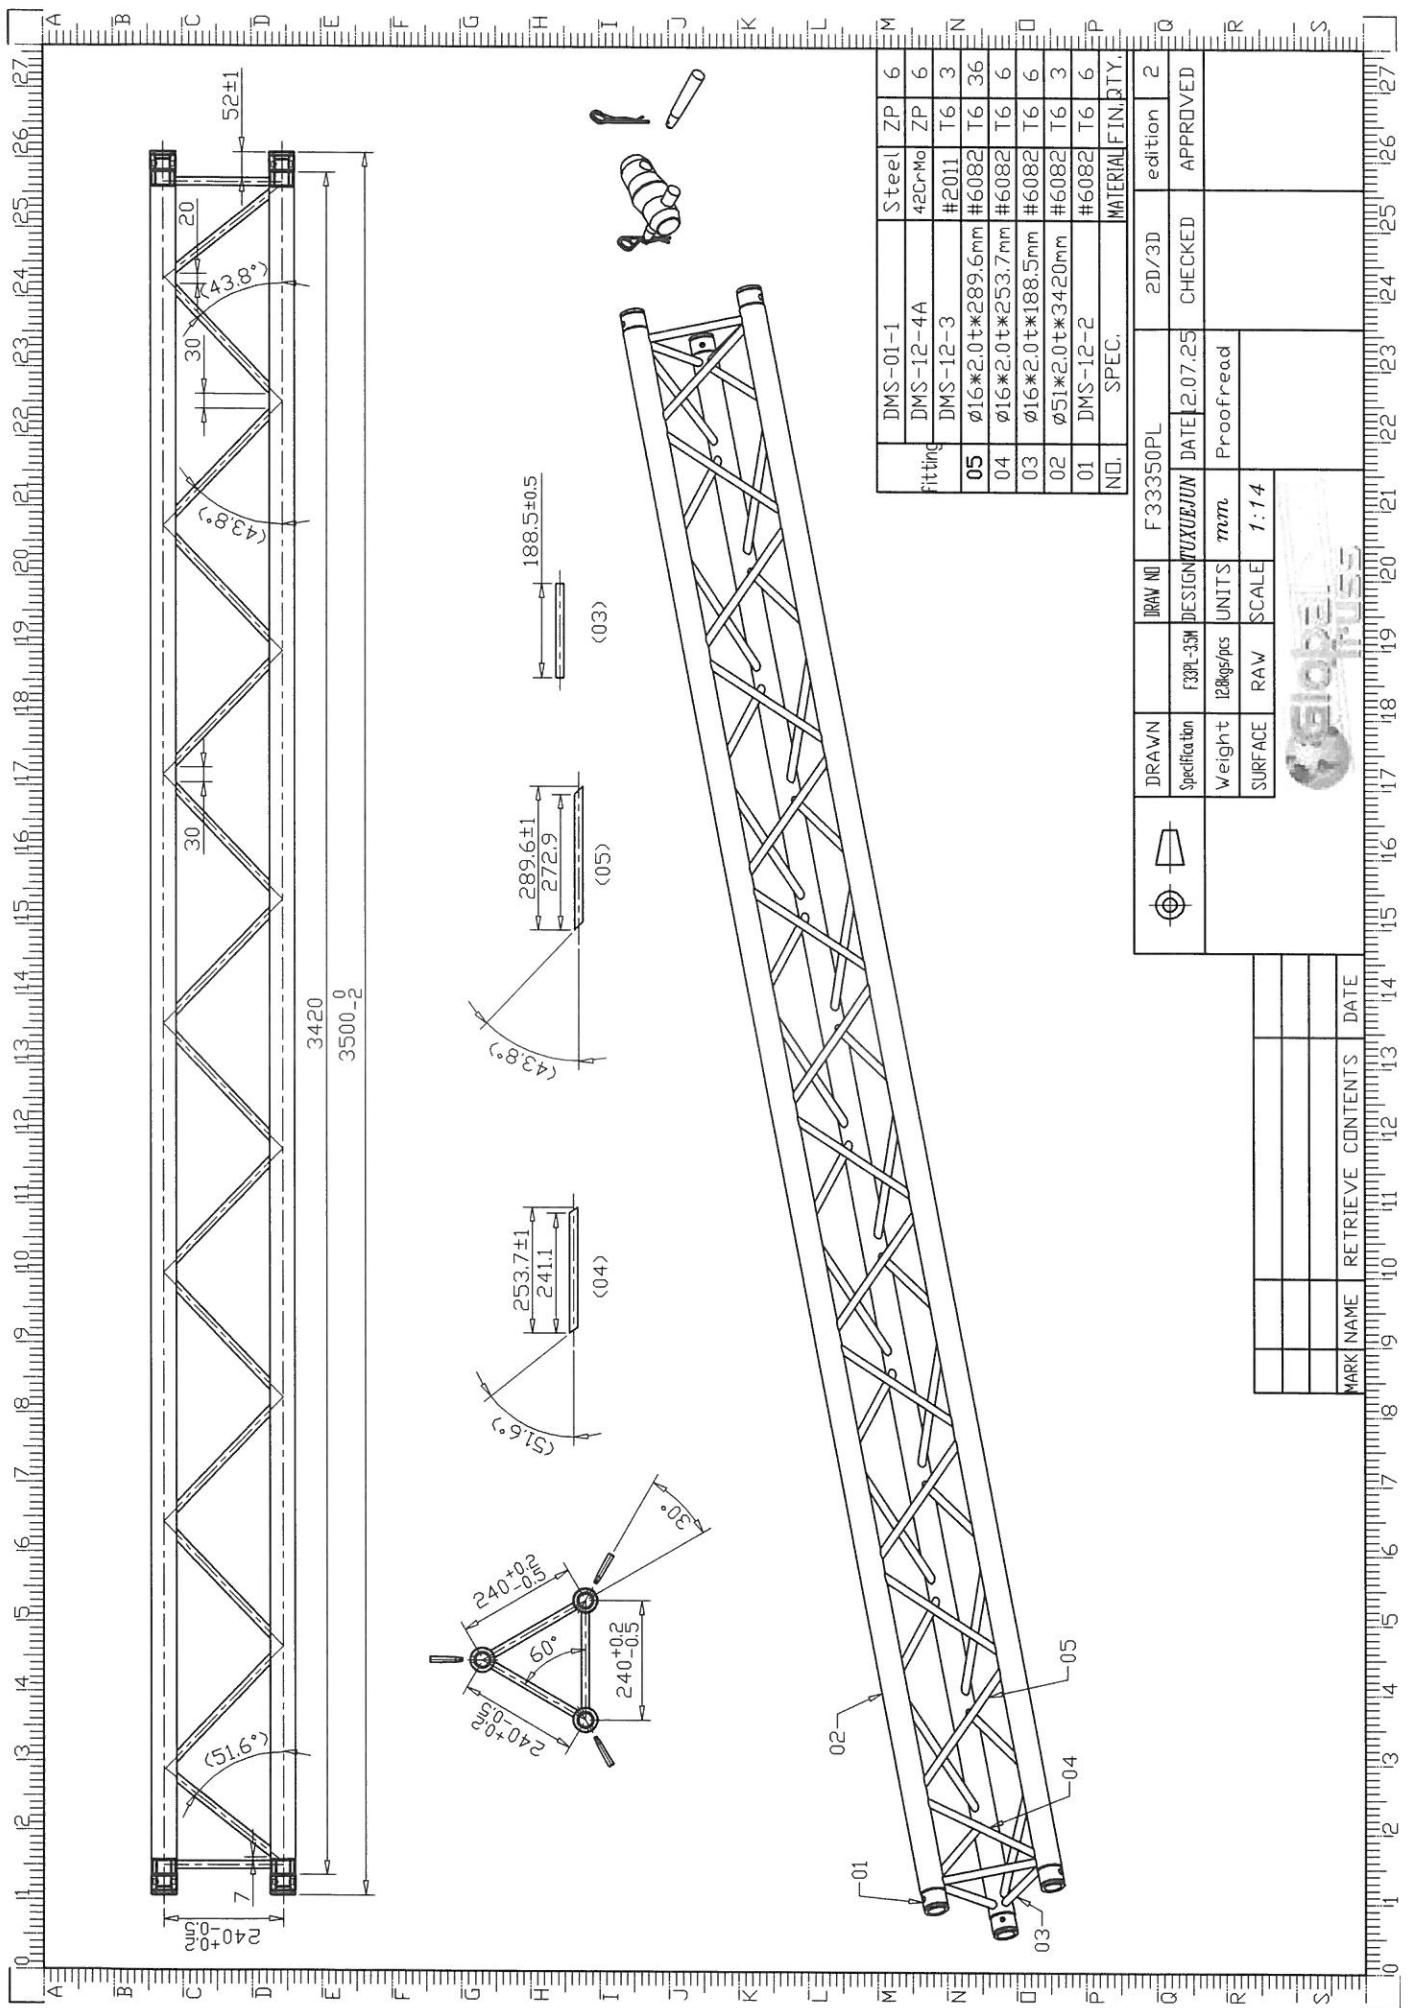

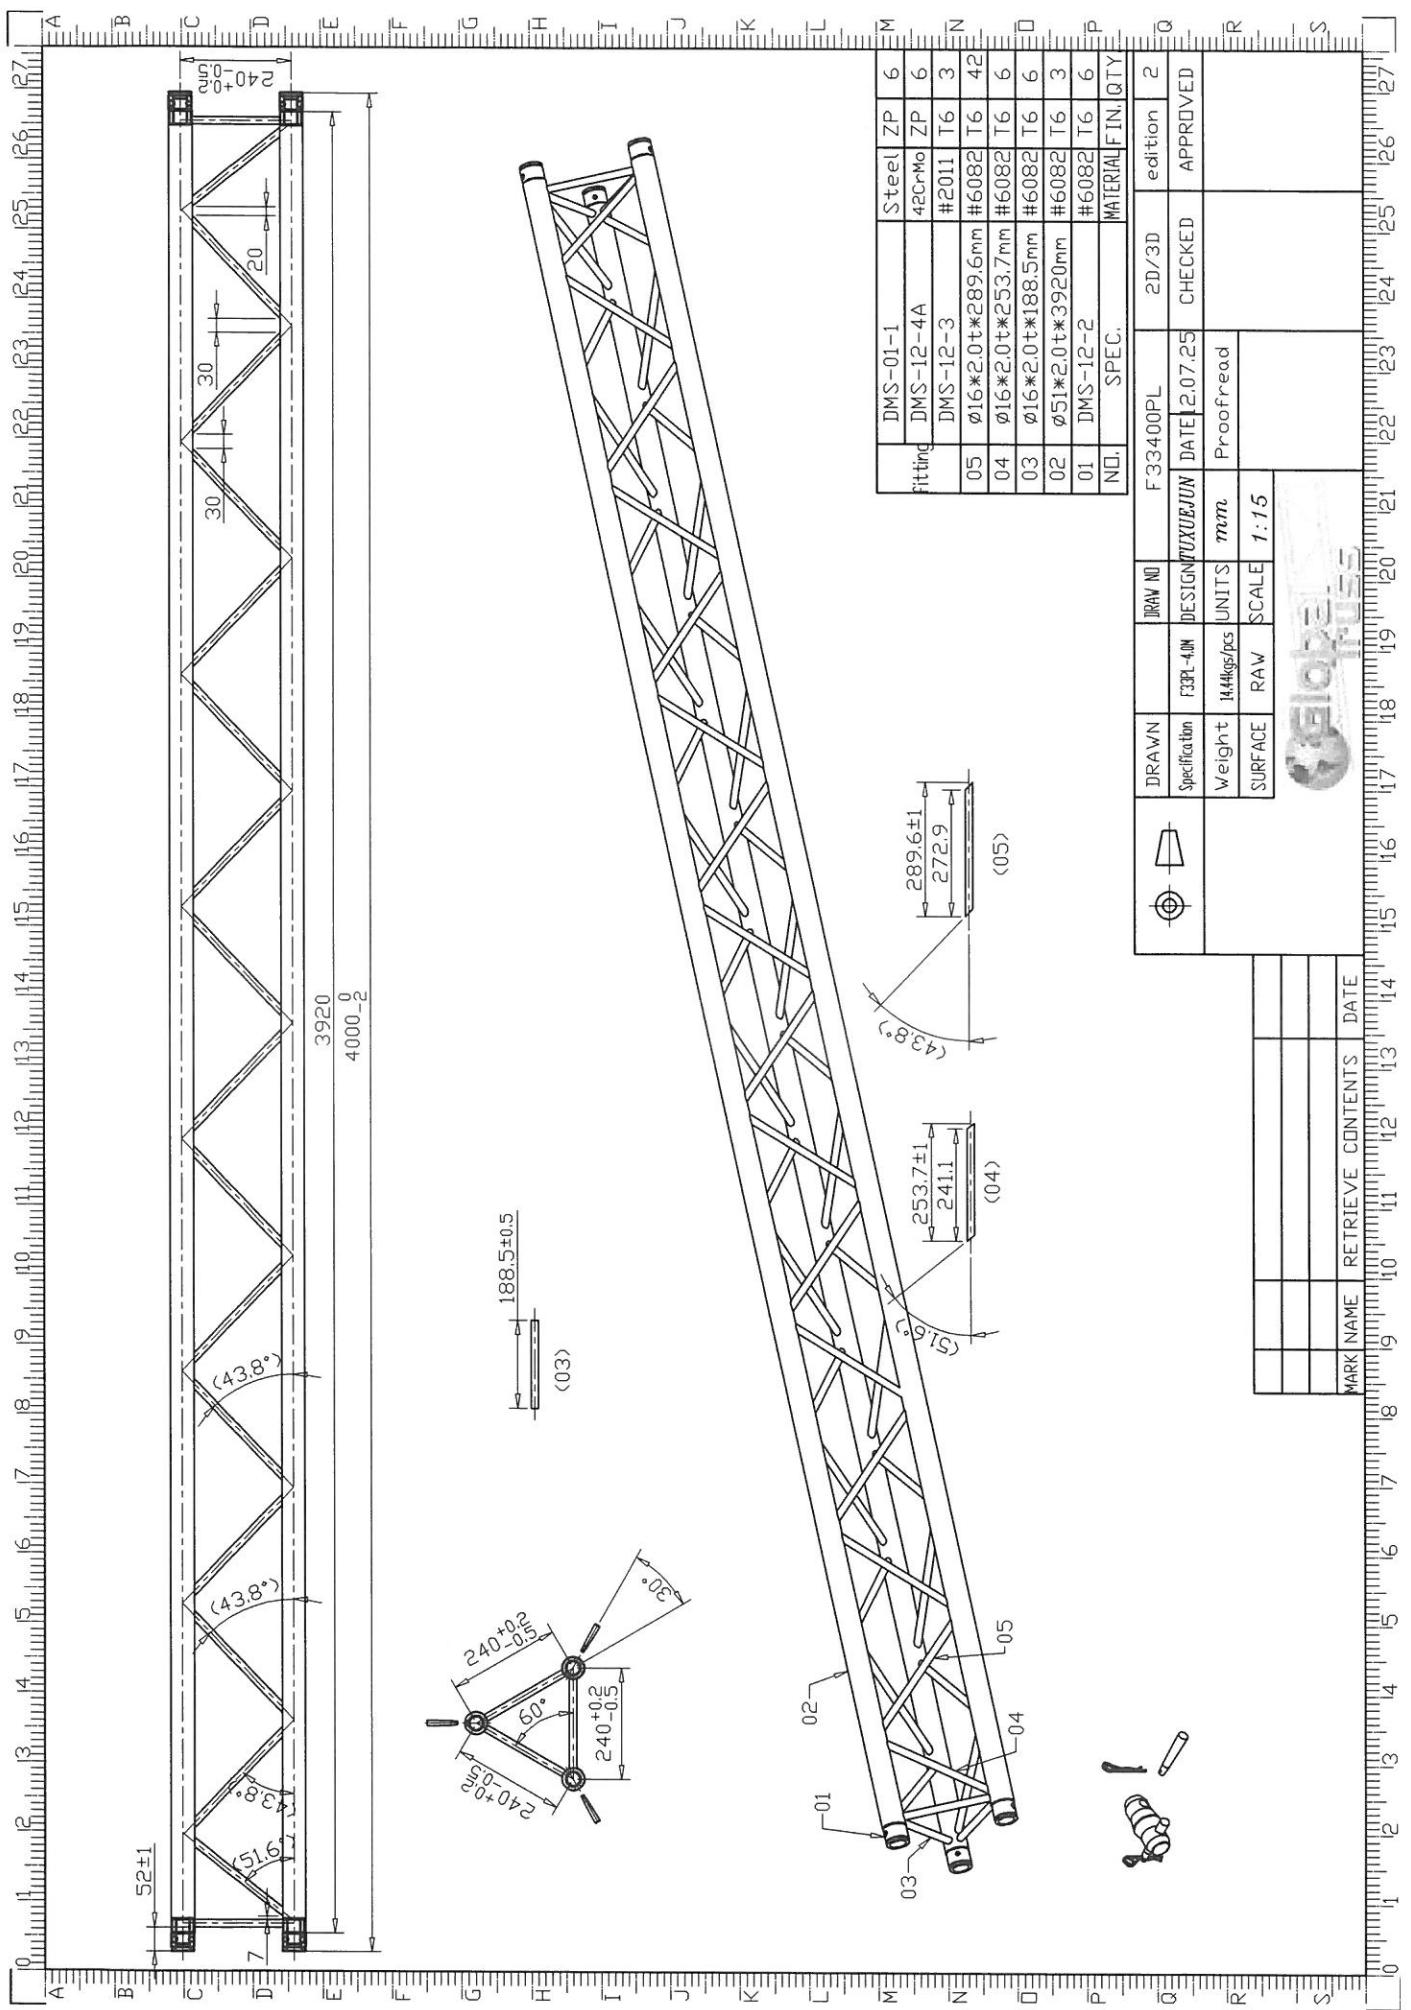

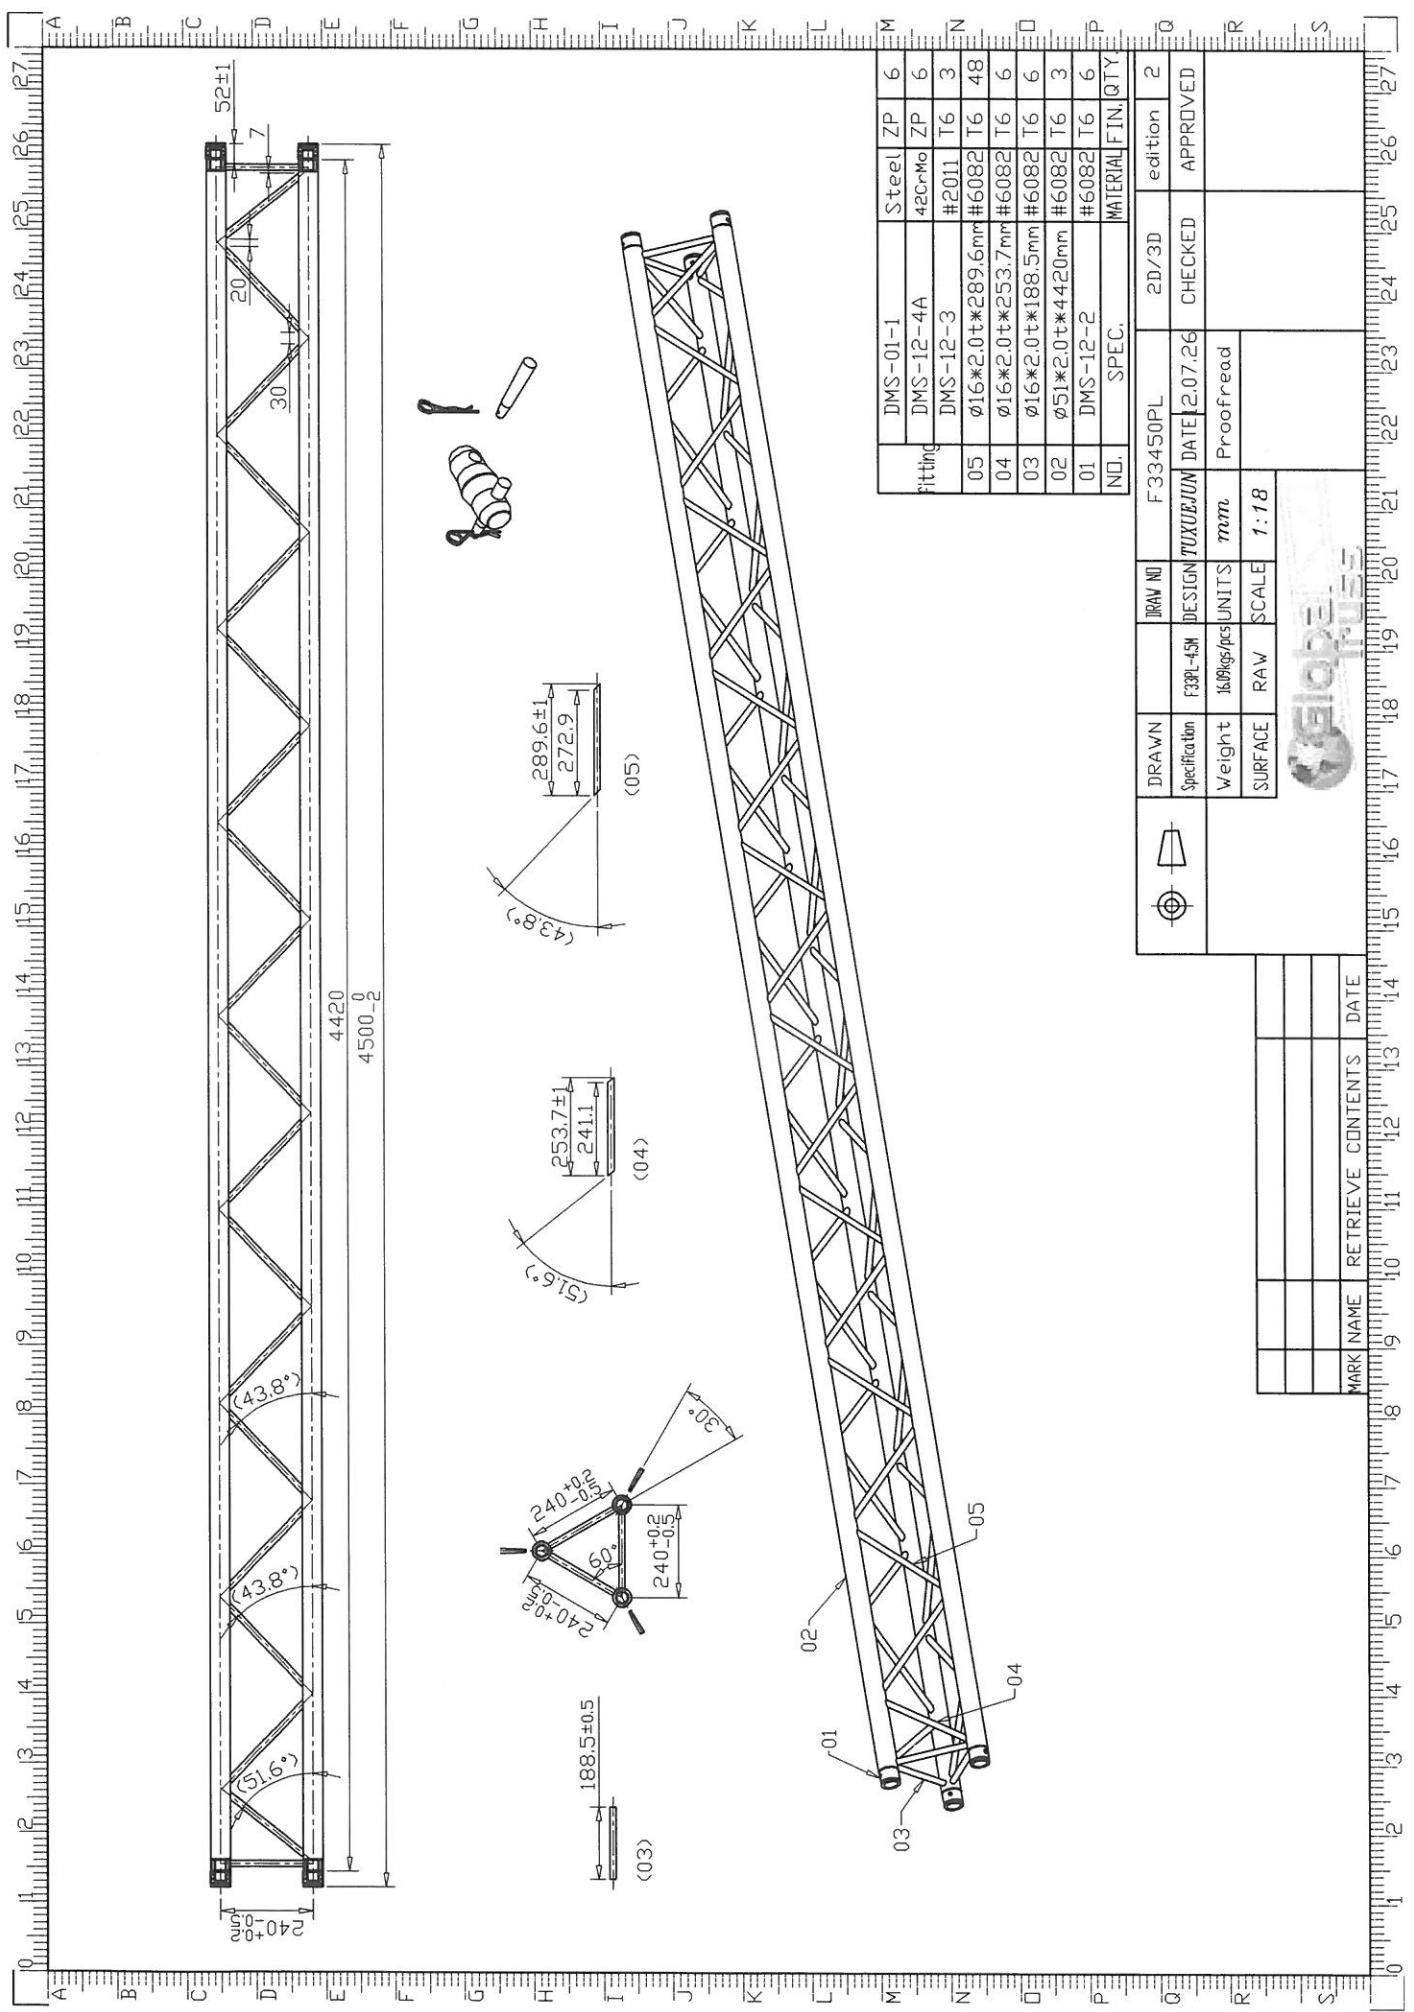

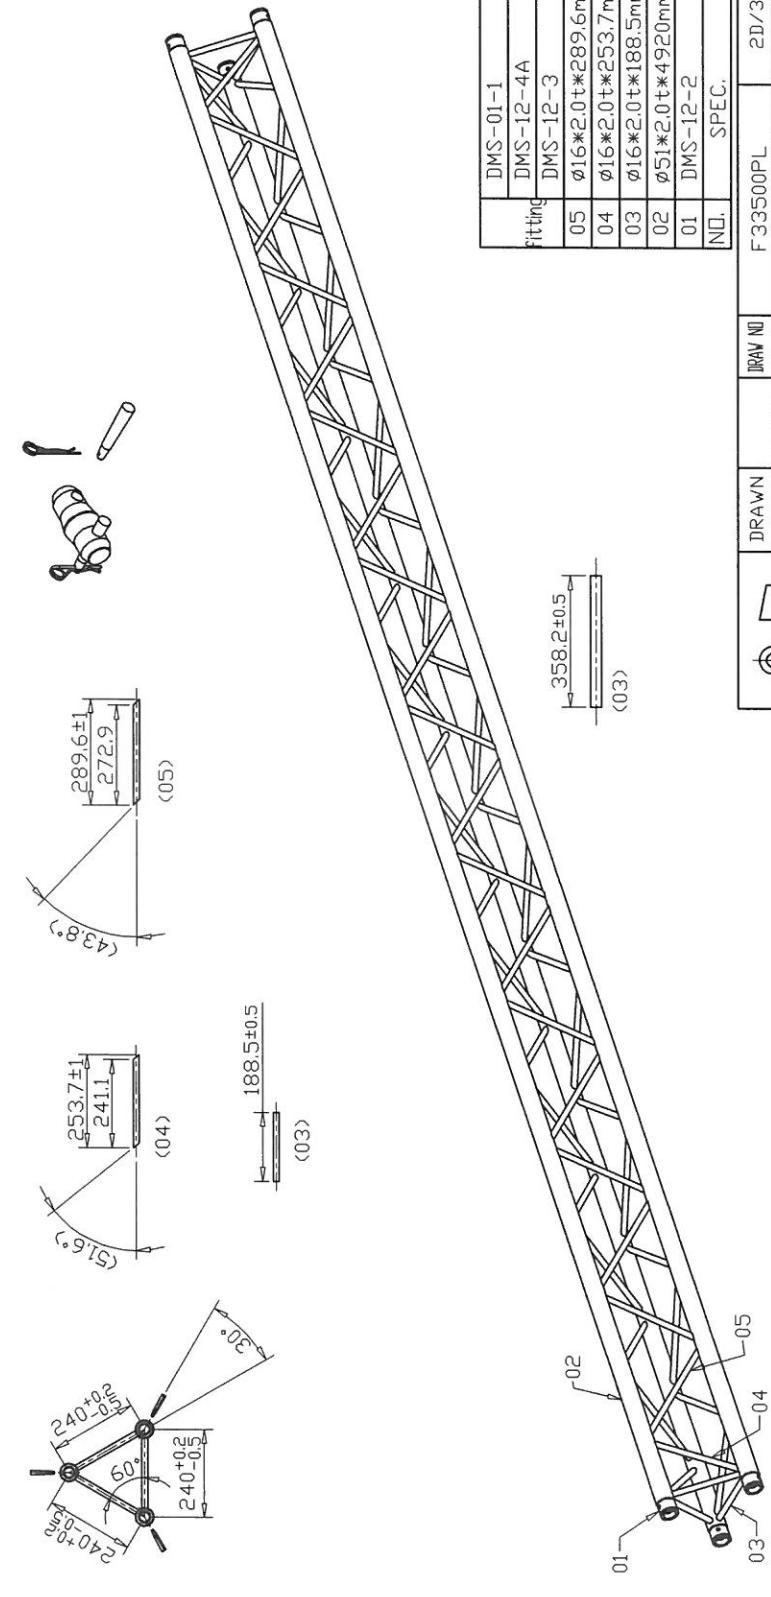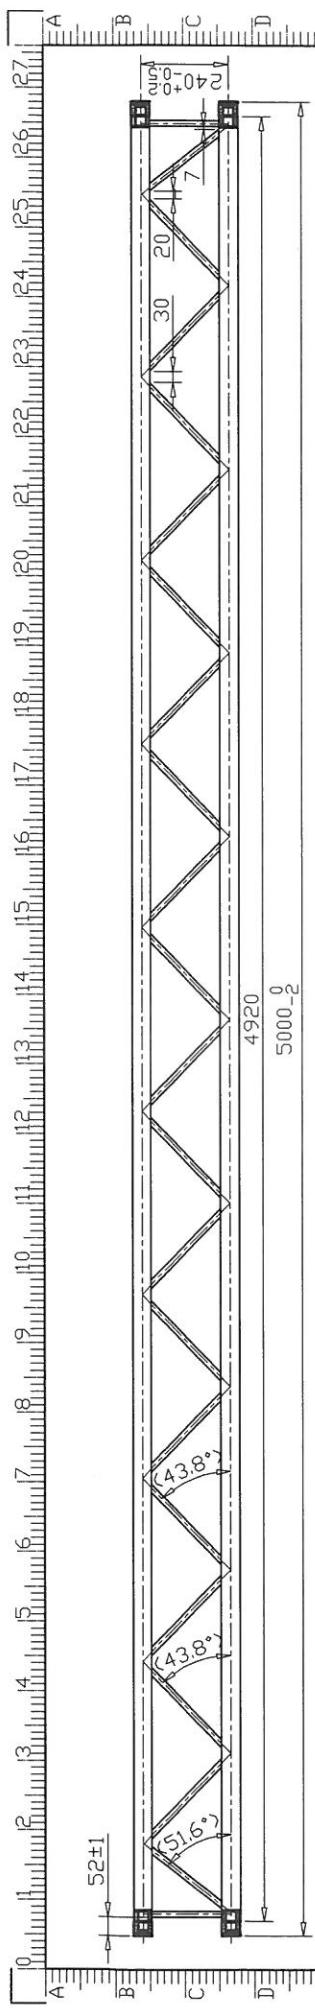

M	DMS-01-1	Steel	ZP	6
Fitting	DMS-12-4A	42CrMo	ZP	6
N	DMS-12-3	#2011	T6	3
O	ø16*2.0t*289.6mm	#6082	T6	54
P	ø16*2.0t*253.7mm	#6082	T6	6
Q	ø16*2.0t*188.5mm	#6082	T6	6
R	ø51*2.0t*4920mm	#6082	T6	3
S	DMS-12-2	#6082	T6	6

NO.	SPEC.	MATERIAL	FIN. QTY
1	DRAWN Specification F33500PL	F33500PL	2D/3D edition 2

MARK NAME	RETRIEVE	CONTENTS	DATE
			2027
			2026
			2025
			2024
			2023
			2022
			2021
			2020
			2019
			2018
			2017
			2016
			2015
			2014
			2013
			2012
			2011
			2010
			2009
			2008
			2007
			2006
			2005
			2004
			2003
			2002
			2001